

TAJUK PROJEK:

PERMOHONAN BEKALAN ELEKTRIK BERALAMAT DI LOT 3125 KEM BALAK, KG ULU KUANG, 31200 CHEMOR PERAK UNTUK TETUAN SALBIAH BINTI RAZALI

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN




NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/TNBB/B/08/25/0783
TARIKH LAWATAN:	10 SEPTEMBER 2025
DISEDIAKAN OLEH:	AIMEE ATIKAH BINTI ZAKARIA

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula: **4.780611, 101.141122**

Koordinat Akhir: **4.780644, 101.139561**

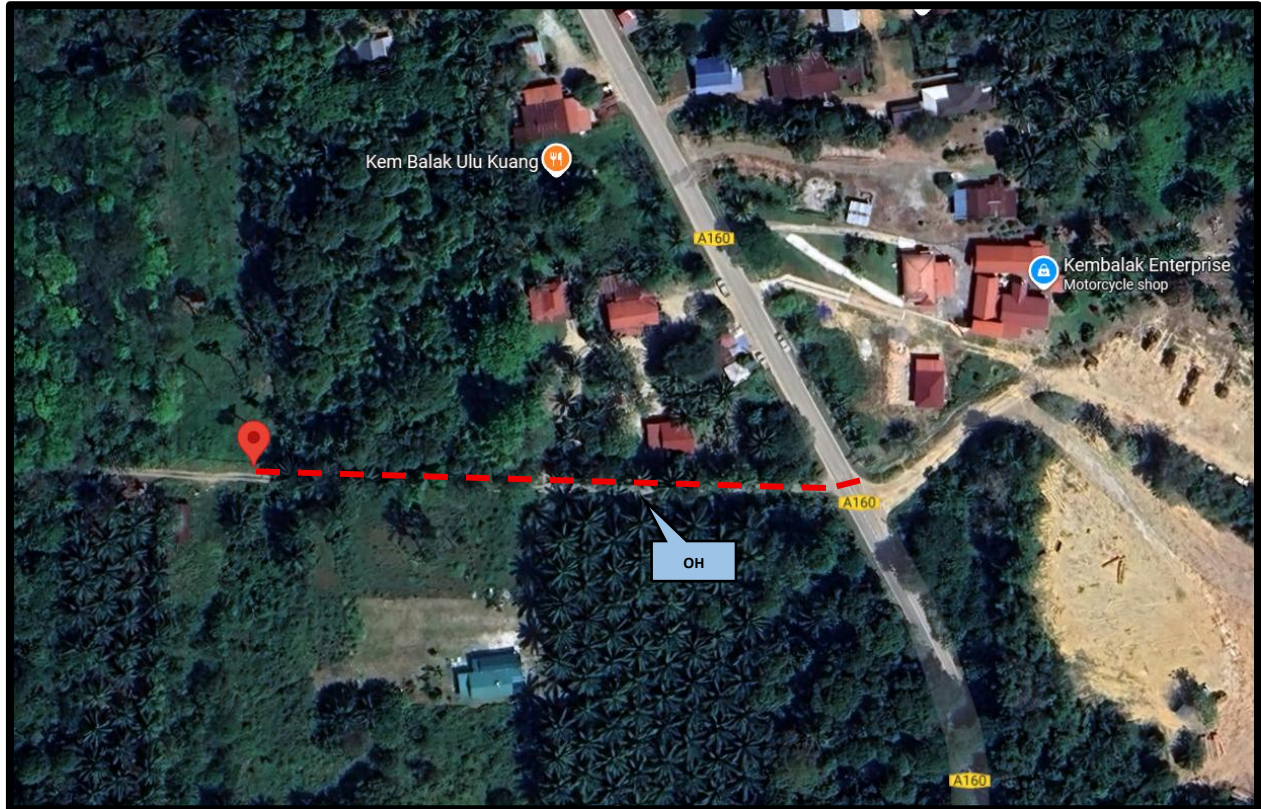


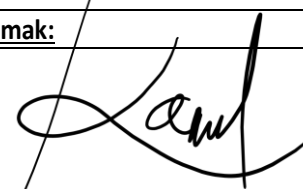
Jumlah Jarak: 174 meter

RINGKASAN LALUAN :-

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	JALAN CHEMOR – ULU KUANG (A160)	JKR	9 m
2.	JALAN TIDAK DAPAT DIKENALPASTI	PDT	165 m
3.			
Jumlah Jarak:			174 m

RINGKASAN LAPORAN :-


Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)			Meter	
Penanaman Tiang	-	1.5	Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)			Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)			Meter	
Jumlah Jarak :			Meter	
Bilangan Pit/ Manhole			Kuantiti	Unit
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)				Nos
Cadangan Pit HDD				Nos
Penanaman Tiang			4	Nos
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching				
Grass Verge Way Open Cut Trenching				
Cadangan Manhole HDD				
Cadangan Pit Pipe Jacking				
Cadangan Detail Manhole (Telekomunikasi)	Jenis		Nos	
Manhole				
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)	Jabatan Kerja Raya Daerah Kinta		9	Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)				Meter
Pejabat Daerah (PD)	Pejabat Daerah dan Tanah		165	Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Lawatan tapak pada 10.09.2025 mendapati permohonan utiliti melibatkan jarak sepanjang 174-meter menggunakan kaedah Penanaman Tiang dan Penarikan Kabel. 2. Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit. 3. Secara keseluruhan, Pihak Berkuasa Melulus akan memberikan kebenaran setelah menyemak kesesuaian utiliti berdasarkan Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM). 				

Disediakan:	Disemak:
	
Nama: Aimee Atikah Binti Zakaria Jawatan: Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 11/09/2025	Nama: Kamarul Azian Kamaruzaman Jawatan: Ketua Unit Operasi Tarikh: 11/09/2025


GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-



**LOKASI KOORDINAT MULA PENANAMAN TIANG DAN PENARIKAN KABEL
DI JALAN CHEMOR – ULU KUANG (A160)
(Sambungan daripada tiang TNB sedia ada ke tiang TNB baru)**

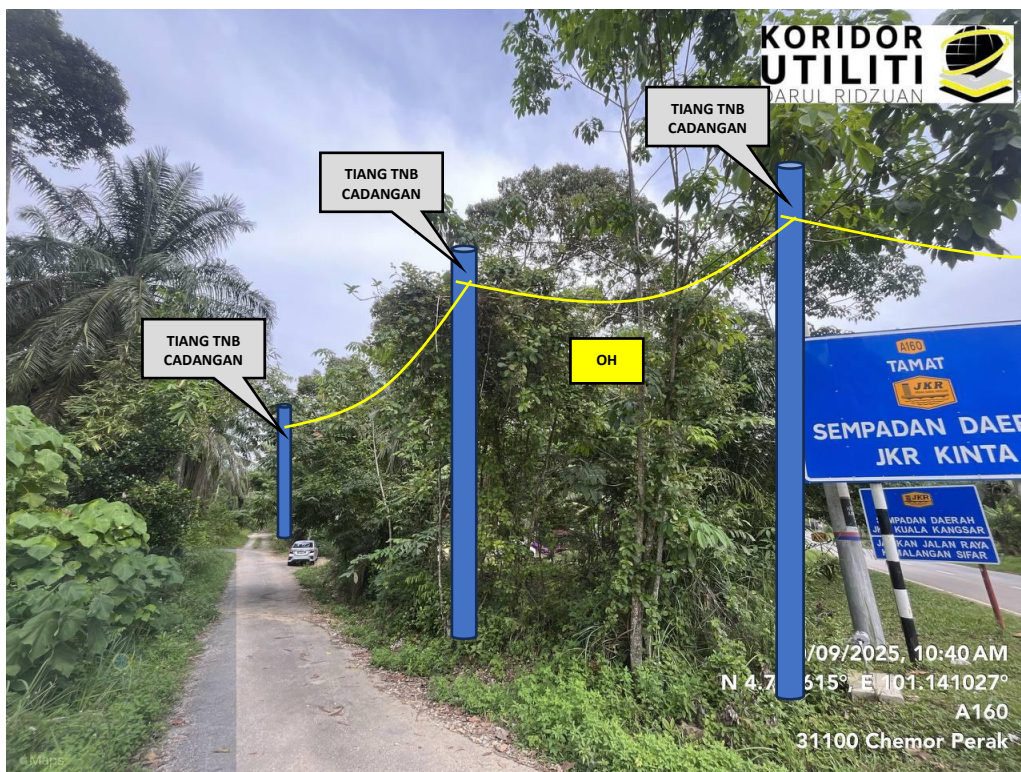

JAJARAN PENANAMAN TIANG DAN PENARIKAN KABEL DI JALAN MILIK PDT

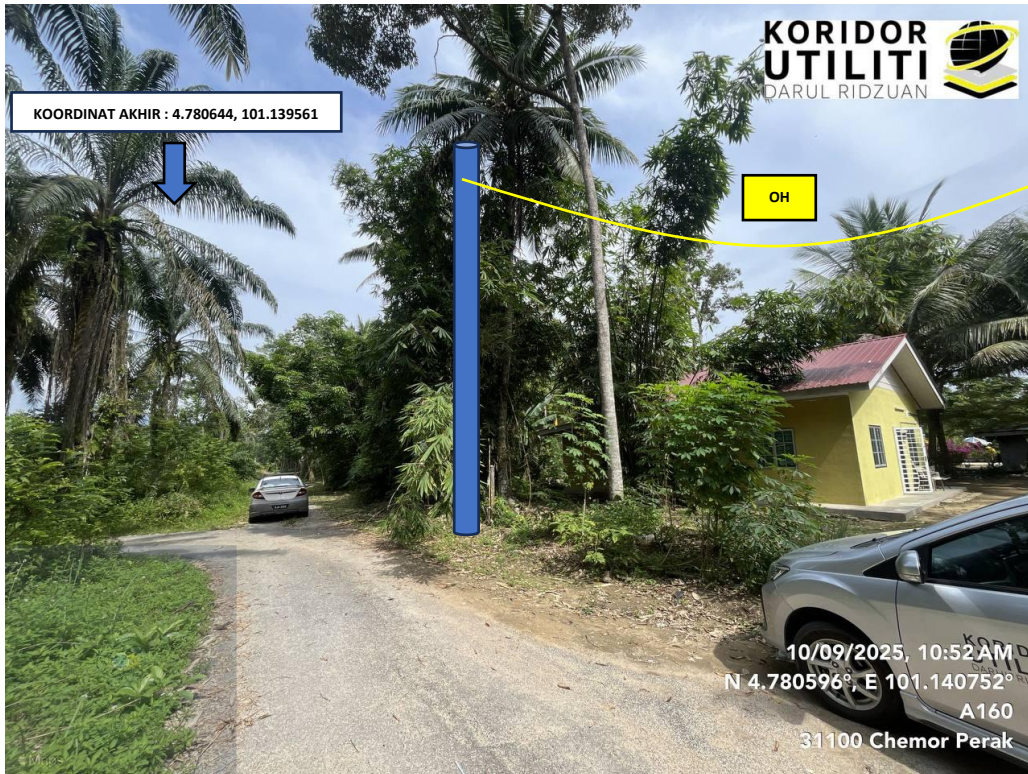

JAJARAN PENANAMAN TIANG DAN PENARIKAN KABEL DI JALAN MILIK PDT



LAWATAN TAPAK AWALAN BERSAMA PEMOHON