

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN




**TENAGA
NASIONAL**

**MSVT - MERENTANG 1 LITAR KABEL BAWAH TANAH
3X630MMP XLPE ANTARA PPU MERU RAYA 33/11KV KE PPU
MERU RAYA NO.2 33/11KV - (D-PZA-S24-1893)**

PELAN IZIN LALU

**NO FAIL RUJUKAN
KUDR/TNBS/B/03/25/0202**

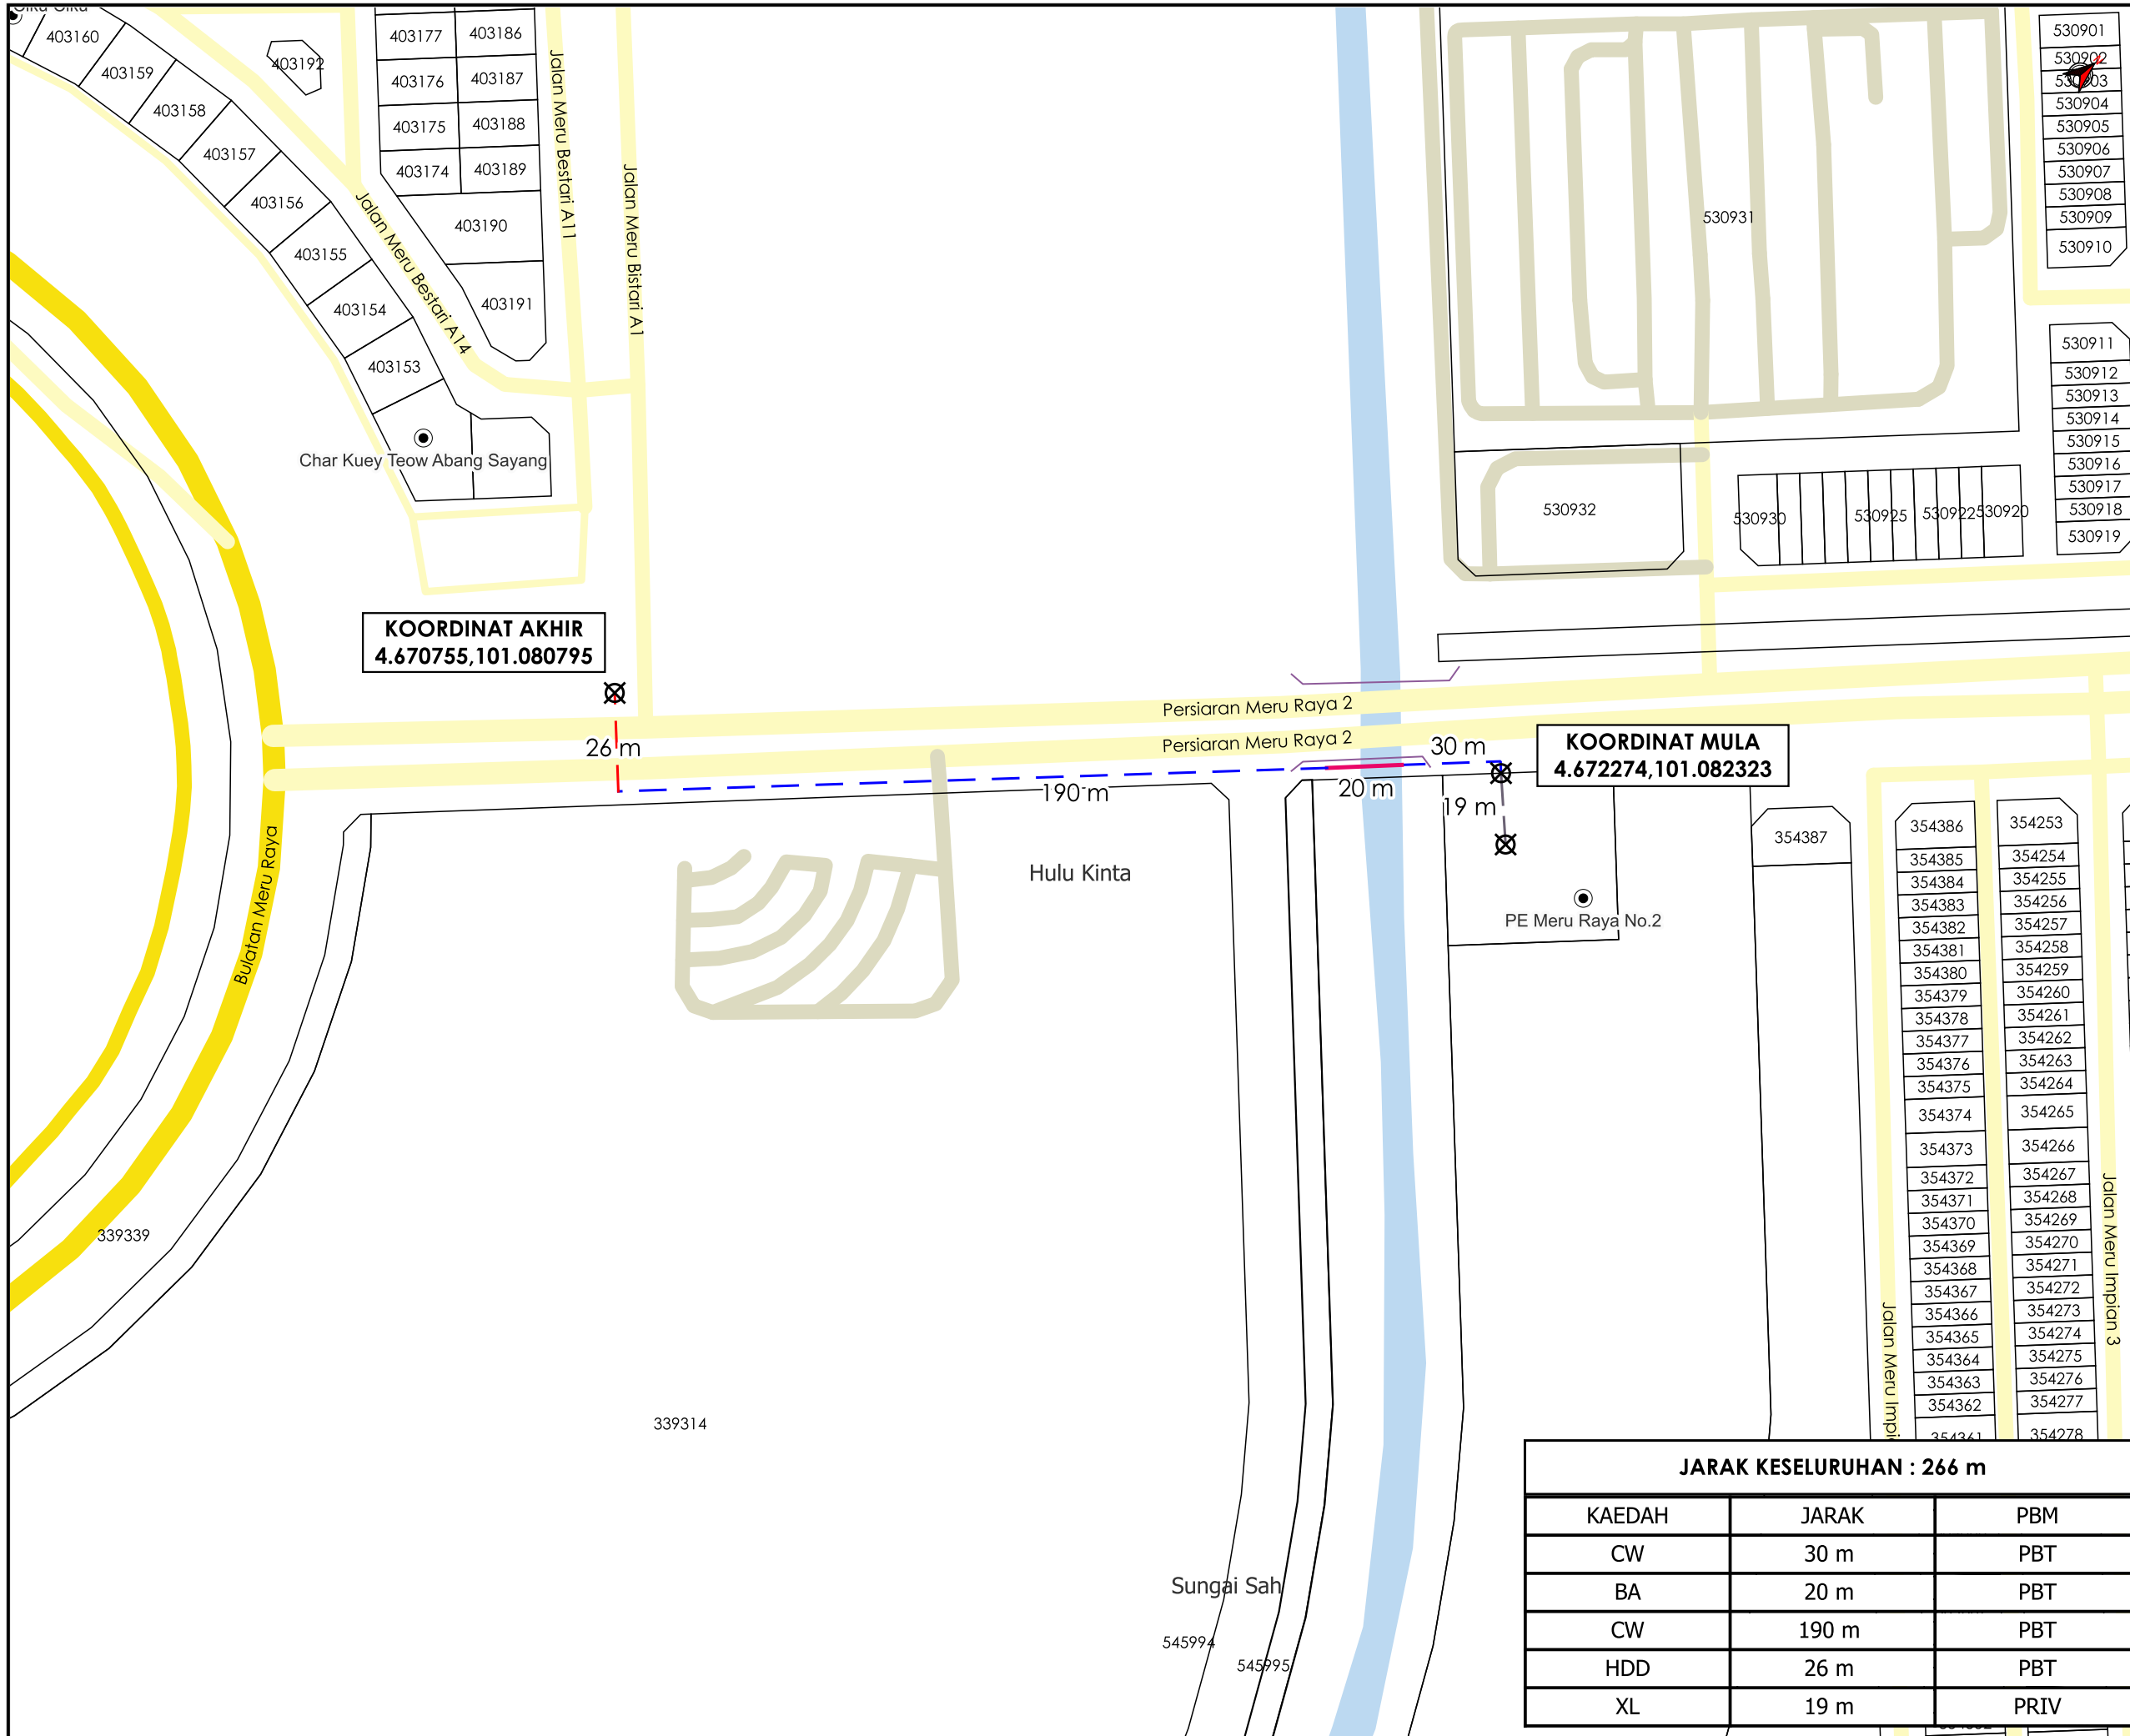

TAJUK PERMOHONAN
 MSVT - MERENTANG 1 LITAR KABEL BAWAH TANAH
 3X630MMP XLPE ANTARA PPU MERU RAYA 33/11KV KE PPU
 MERU RAYA NO.2 33/11KV - (D-PZA-S24-1893)

- PETUNJUK**
- JALAN JKR
 - JALAN PBT
 - JALAN PERSENDIRIAN
 - CARRIAGE WAY
 - HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING
 - JALAN TIDAK TERLIBAT
 - BRIDGE ATTACHMENT
 - ⊗ TITIK MULA/AKHIR

PIHAK BERKUASA MELULUS
MAJLIS BANDARAYA IPOH

PENYEDIA UTILITI
TENAGA NASIONAL

JENIS PELAN		PELAN IZIN LALU
PELUKIS PELAN		NOR ALIA
TARIKH DIKELUARKAN		2025-03-12
MUKA SURAT	1/1	
NO FAIL RUJUKAN		PINDAAN
KUDR/TNBS/B/03/25/0202		00

JARAK KESELURUHAN : 266 m		
KAEDAH	JARAK	PBM
CW	30 m	PBT
BA	20 m	PBT
CW	190 m	PBT
HDD	26 m	PBT
XL	19 m	PRIV

*PENGUKURAN BERDASARKAN JARAK SATELIT

K U M P U L A N
Asiadebut

BORANG ULASAN PELAN IZIN LALU

NO FAIL	KUDR/TNBS/B/03/25/0202
DAERAH	KINTA
PENYEDIA UTILITI	TNB
PENYEDIA PELAN	NOR ALIA
TARIKH PELAN	12/03/2025

ULASAN PELAN :

BIL	ULASAN
1.	MINTA PENGESAHAN PBM BAGI JALAN YANG TERLIBAT