

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN




**TENAGA
NASIONAL**

**MSVT (D-SIT-S23-4782) PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN
KEBENARAN MENJALANKAN KERJA MSVT MEWUJUDKAN 1 UNIT
COMPACT SUB DI BAGAN PANCHOR BAGI MENGATASI MASALAH
LOW VOLTAGE**

**PELAN IZIN LALU
(PINDAAN 01)**

**NO FAIL RUJUKAN
KUDR/TNBS/B/06/26/0267**

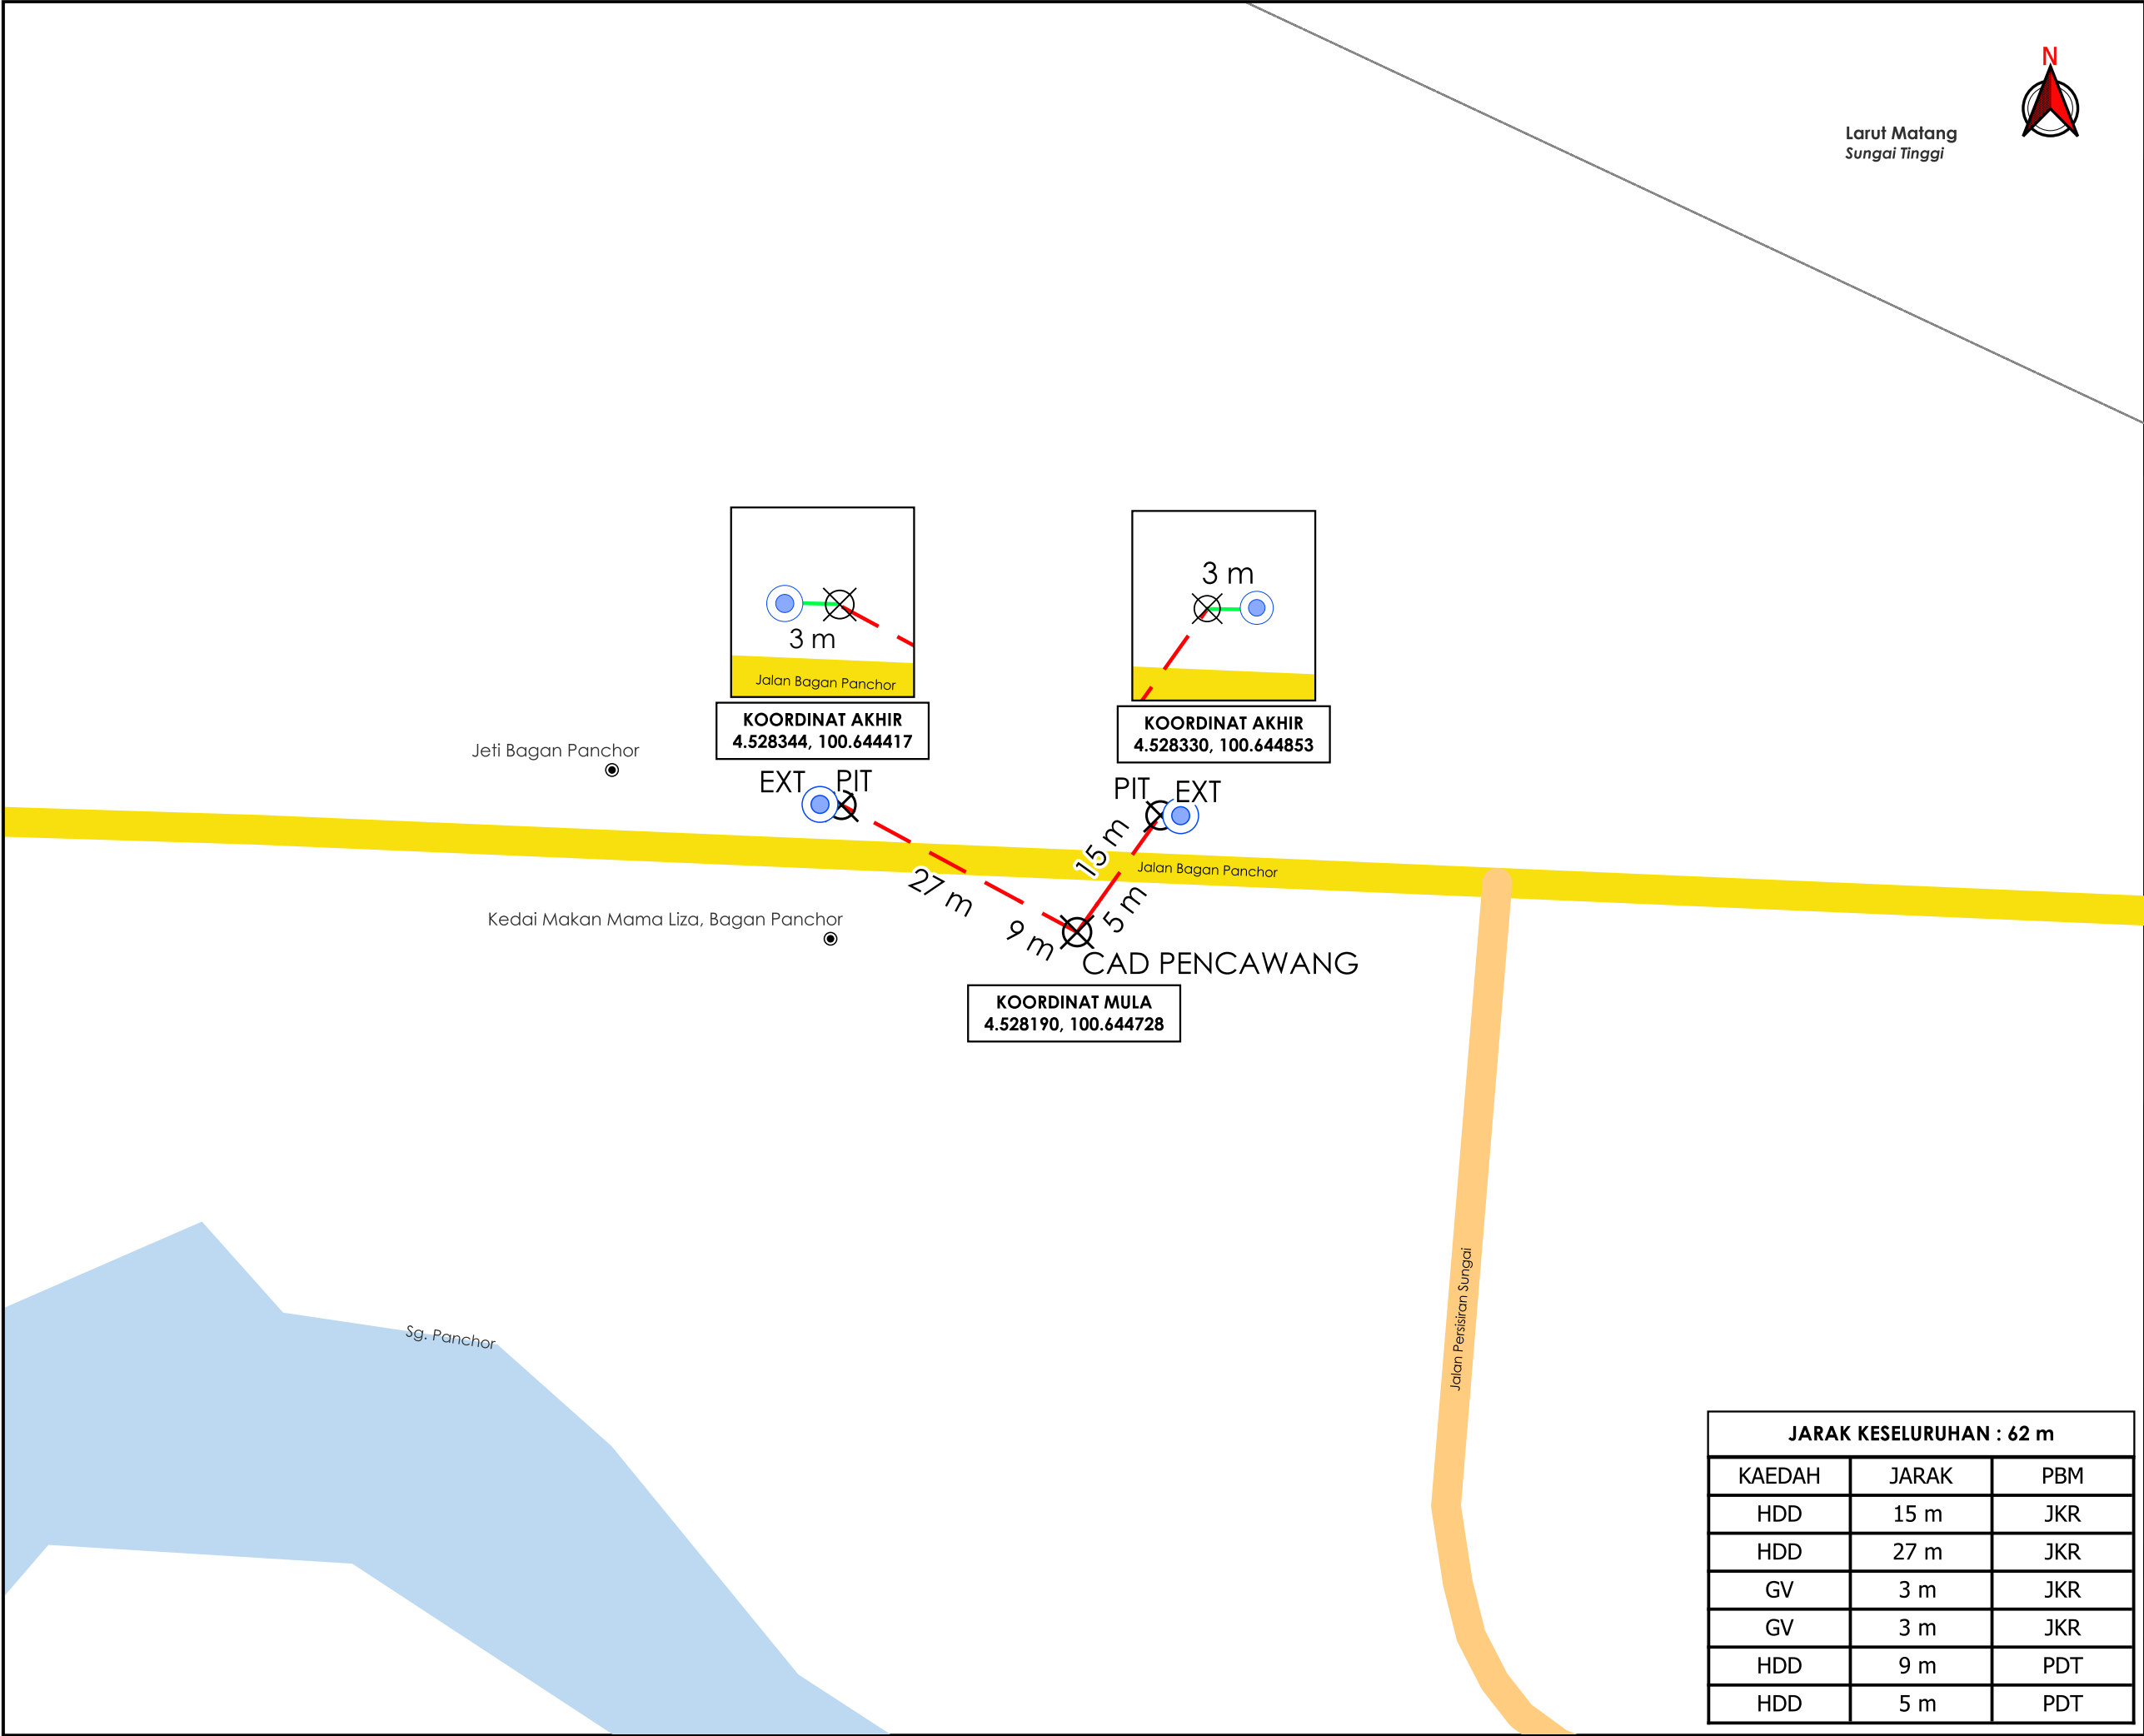


Larut Matang
Sungai Tinggi



AGensi PENYELARAS

KORIDOR UTILITI

DARUL RIDZUAN

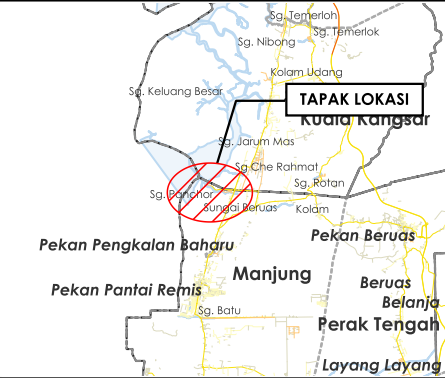

TAJUK PERMOHONAN

MSVT (D-SIT-S23-4782) PERMOHONAN BAGI MENDAPATKAN KEBENARAN MENJALANKAN KERJA MSVT MEWUJUDKAN 1 UNIT COMPACT SUB DI BAGAN PANCHOR BAGI MENGATASI MASALAH LOW VOLTAGE

PETUNJUK

- JALAN JKR
- JALAN PEJABAT DAERAH
- GRASS VERGE
- HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING
- TIANG SEDIA ADA
- TITIK MULA AKHIR

PIHAK BERKUASA MELULUS



JABATAN KERJA RAYA MANJUNG



PEJABAT DAERAH & TANAH
MANJUNG

PENYEDIA UTILITI



TENAGA
NASIONAL

JARAK KESELURUHAN : 62 m		
KAEDAH	JARAK	PBM
HDD	15 m	JKR
HDD	27 m	JKR
GV	3 m	JKR
GV	3 m	JKR
HDD	9 m	PDT
HDD	5 m	PDT

JENIS PELAN		PELAN IZIN LALU
PELUKIS PELAN		ADIB FARHAN
TARIKH DIKELUARKAN		2026-07-22
MUKA SURAT		1/1
NO FAIL RUJUKAN		PINDAAN
KUDR/TNBS/B/06/26/0267		01

*PENGUKURAN BERDASARKAN JARAK SATELIT