

TAJUK PROJEK:

PROJEK MENGURANGKAN AIR TIDAK BERHASIL (NRW) DI DAERAH KINTA. - PEMASANGAN PRV DI JALAN TG. TUALANG.

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/LAP/B/12/24/0170
TARIKH LAWATAN:	17 DISEMBER 2024
DISEDIAKAN OLEH:	AIMEE ATIKAH BINTI ZAKARIA

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS) :-

Koordinat Mula: 4.321603, 101.056541

Koordinat Akhir: 4.321553, 101.056541



Jumlah Jarak : 5 meter

RINGKASAN LALUAN :-


No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	JALAN TANJUNG TUALANG (A015)	JKR	5 m
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Jumlah Jarak:			5 m

RINGKASAN LAPORAN :-


Kaedah Cadangan	Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)			Meter	
Pipe Jacking			Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)	5	1.5	Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)			Meter	
Jumlah Jarak :		5	Meter	
Bilangan Pit/ Manhole		Kuantiti	Unit	
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)			Nos	
Cadangan Pit HDD			Nos	
Cadangan Pit Pipe Jacking			Nos	
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)	Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching	5	3	1.5	22.5
Grass Verge Way Open Cut Trenching				
Cadangan Pit HDD				
Cadangan Pit Pipe Jacking				
Cadangan Detail Manhole (Telekomunikasi)	Jenis		Nos	
Manhole				
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa	Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)				Meter
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)	Jabatan Kerja Raya		5	Meter
Pejabat Daerah (PD)				Meter
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)				Meter
Lain-Lain / Tanah Persendirian				Meter
Nota Tambahan: -				
<ol style="list-style-type: none"> Lokasi cadangan pembinaan utiliti yang dimohon akan berada di kawasan <i>pavement</i> milik JKR (<i>motorcycle lane</i>). Pihak JKR tidak membenarkan sebarang <i>open cut</i> dibuat pada <i>pavement</i> di jalan milik JKR. Disarankan sambungan utiliti tersebut dibuat pada kawasan tidak berturap sahaja. Secara keseluruhan, Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) diperlukan untuk menentukan kesesuaian kedudukan utiliti dimohon. 				

Disediakan:	Disemak:	Disahkan:
Nama: Aimee Atikah Zakaria Jawatan: Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 26/12/2024	Nama: Kamarul Azian Kamaruzaman Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 26/12/2024	Nama: Ir. Ahmad Afiq Bin Abu Kasim Jawatan: Jurutera Profesional No. Sijil: 2422-010000-C121544 Tarikh: 26/12/2024

GAMBAR DI TAPAK PROJEK :-

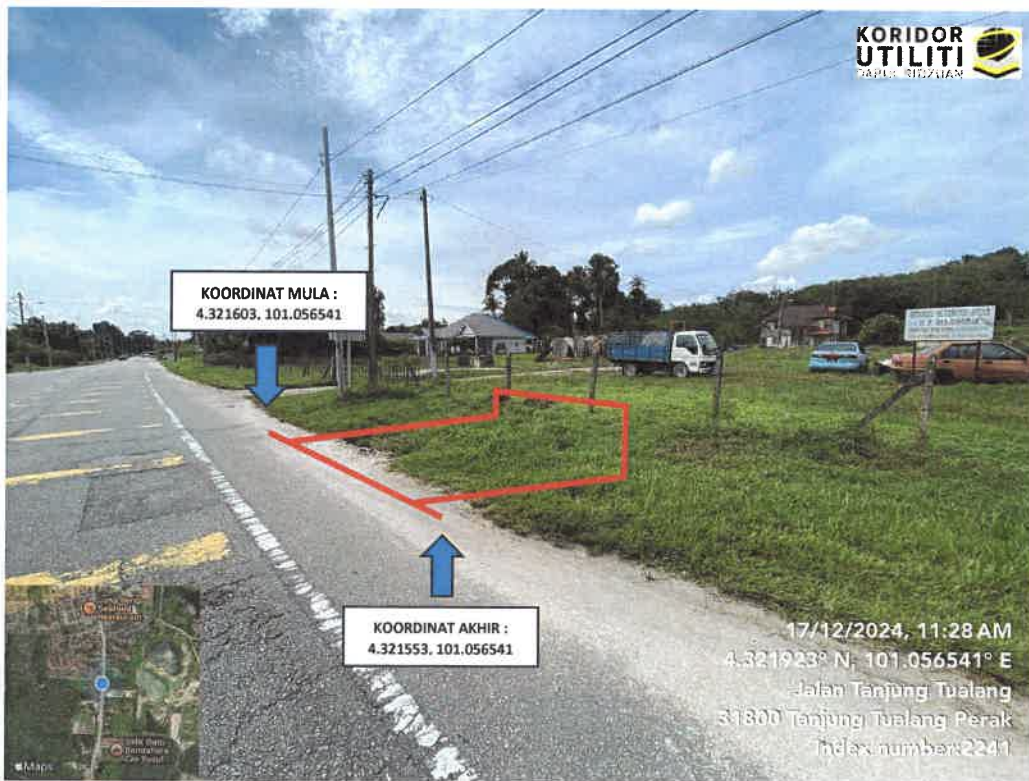

LOKASI CADANGAN KOREKAN TERBUKA BAGI PEMASANGAN *PRESSURE REDUCING VALVE (PRV)* DI JALAN TANJUNG TUALANG SEPANJANG 5 METER

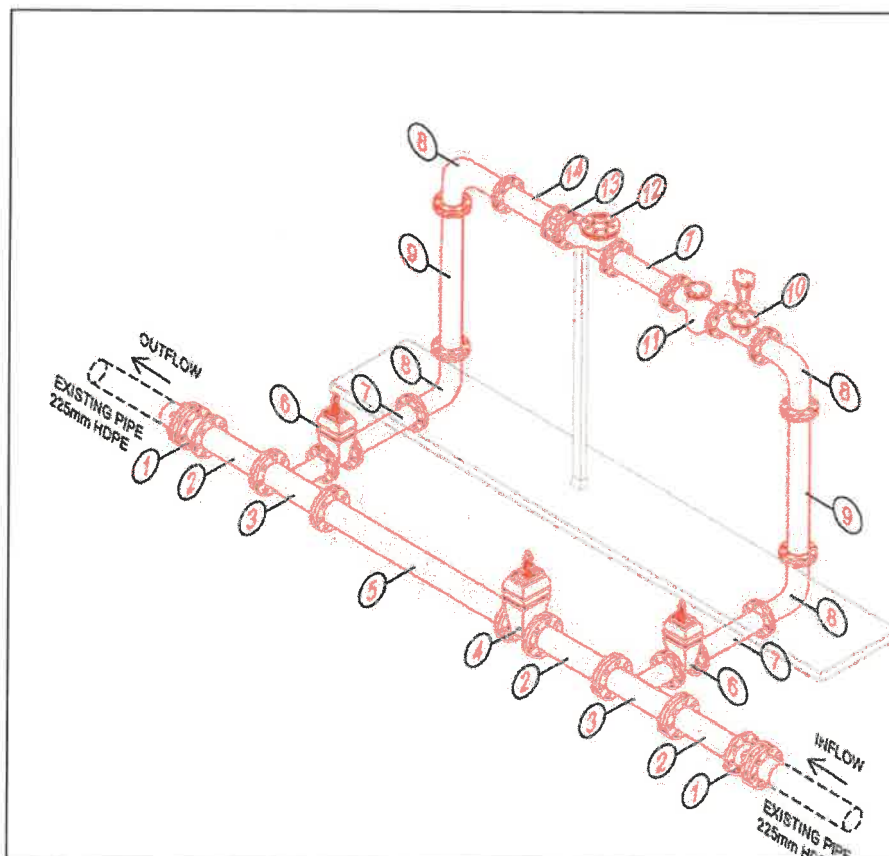

CONTOH *PRESSURE REDUCING VALVE (PRV)*



LOKASI CADANGAN KOREKAN TERBUKA BAGI PEMASANGAN *PRESSURE REDUCING VALVE (PRV)* DI JALAN TANJUNG TUALANG SEPANJANG 5 METER



LOKASI CADANGAN KOREKAN TERBUKA BAGI PEMASANGAN *PRESSURE REDUCING VALVE (PRV)* DI JALAN TANJUNG TUALANG SEPANJANG 5 METER



LAWATAN TAPAK AWALAN BERSAMA WAKIL JKR