

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



**TENAGA
NASIONAL**

**MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI
11KV BERSAIZ 70MMP KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE
3C 240MMP DARI PE TMN DESA ANGGERIK KE PE RUMAH**

PELAN IZIN LALU

**NO FAIL RUJUKAN
KUDR/TNBS/A/02/25/0137**




TAJUK PERMOHONAN
MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 70MMP KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE TMN DESA ANGGERIK KE PE RUMAH

- PETUNJUK**
- JALAN PBT
 - JALAN PERSENDIRIAN
 - JALAN PEJABAT DAERAH
 - CARRIAGE WAY
 - GRASS VERGE
 - - - HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING
 - TITIK MULA/AKHIR

PIHAK BERKUASA MELULUS
 MAJLIS DAERAH GERIK



JENIS PELAN	PELAN IZIN LALU
PELUKIS PELAN	NOR ALIA
TARIKH DIKELUARKAN	2025-02-06
MUKA SURAT	1/1
NO FAIL RUJUKAN	PINDAAN
KUDR/TNBS/A/02/25/0137	00

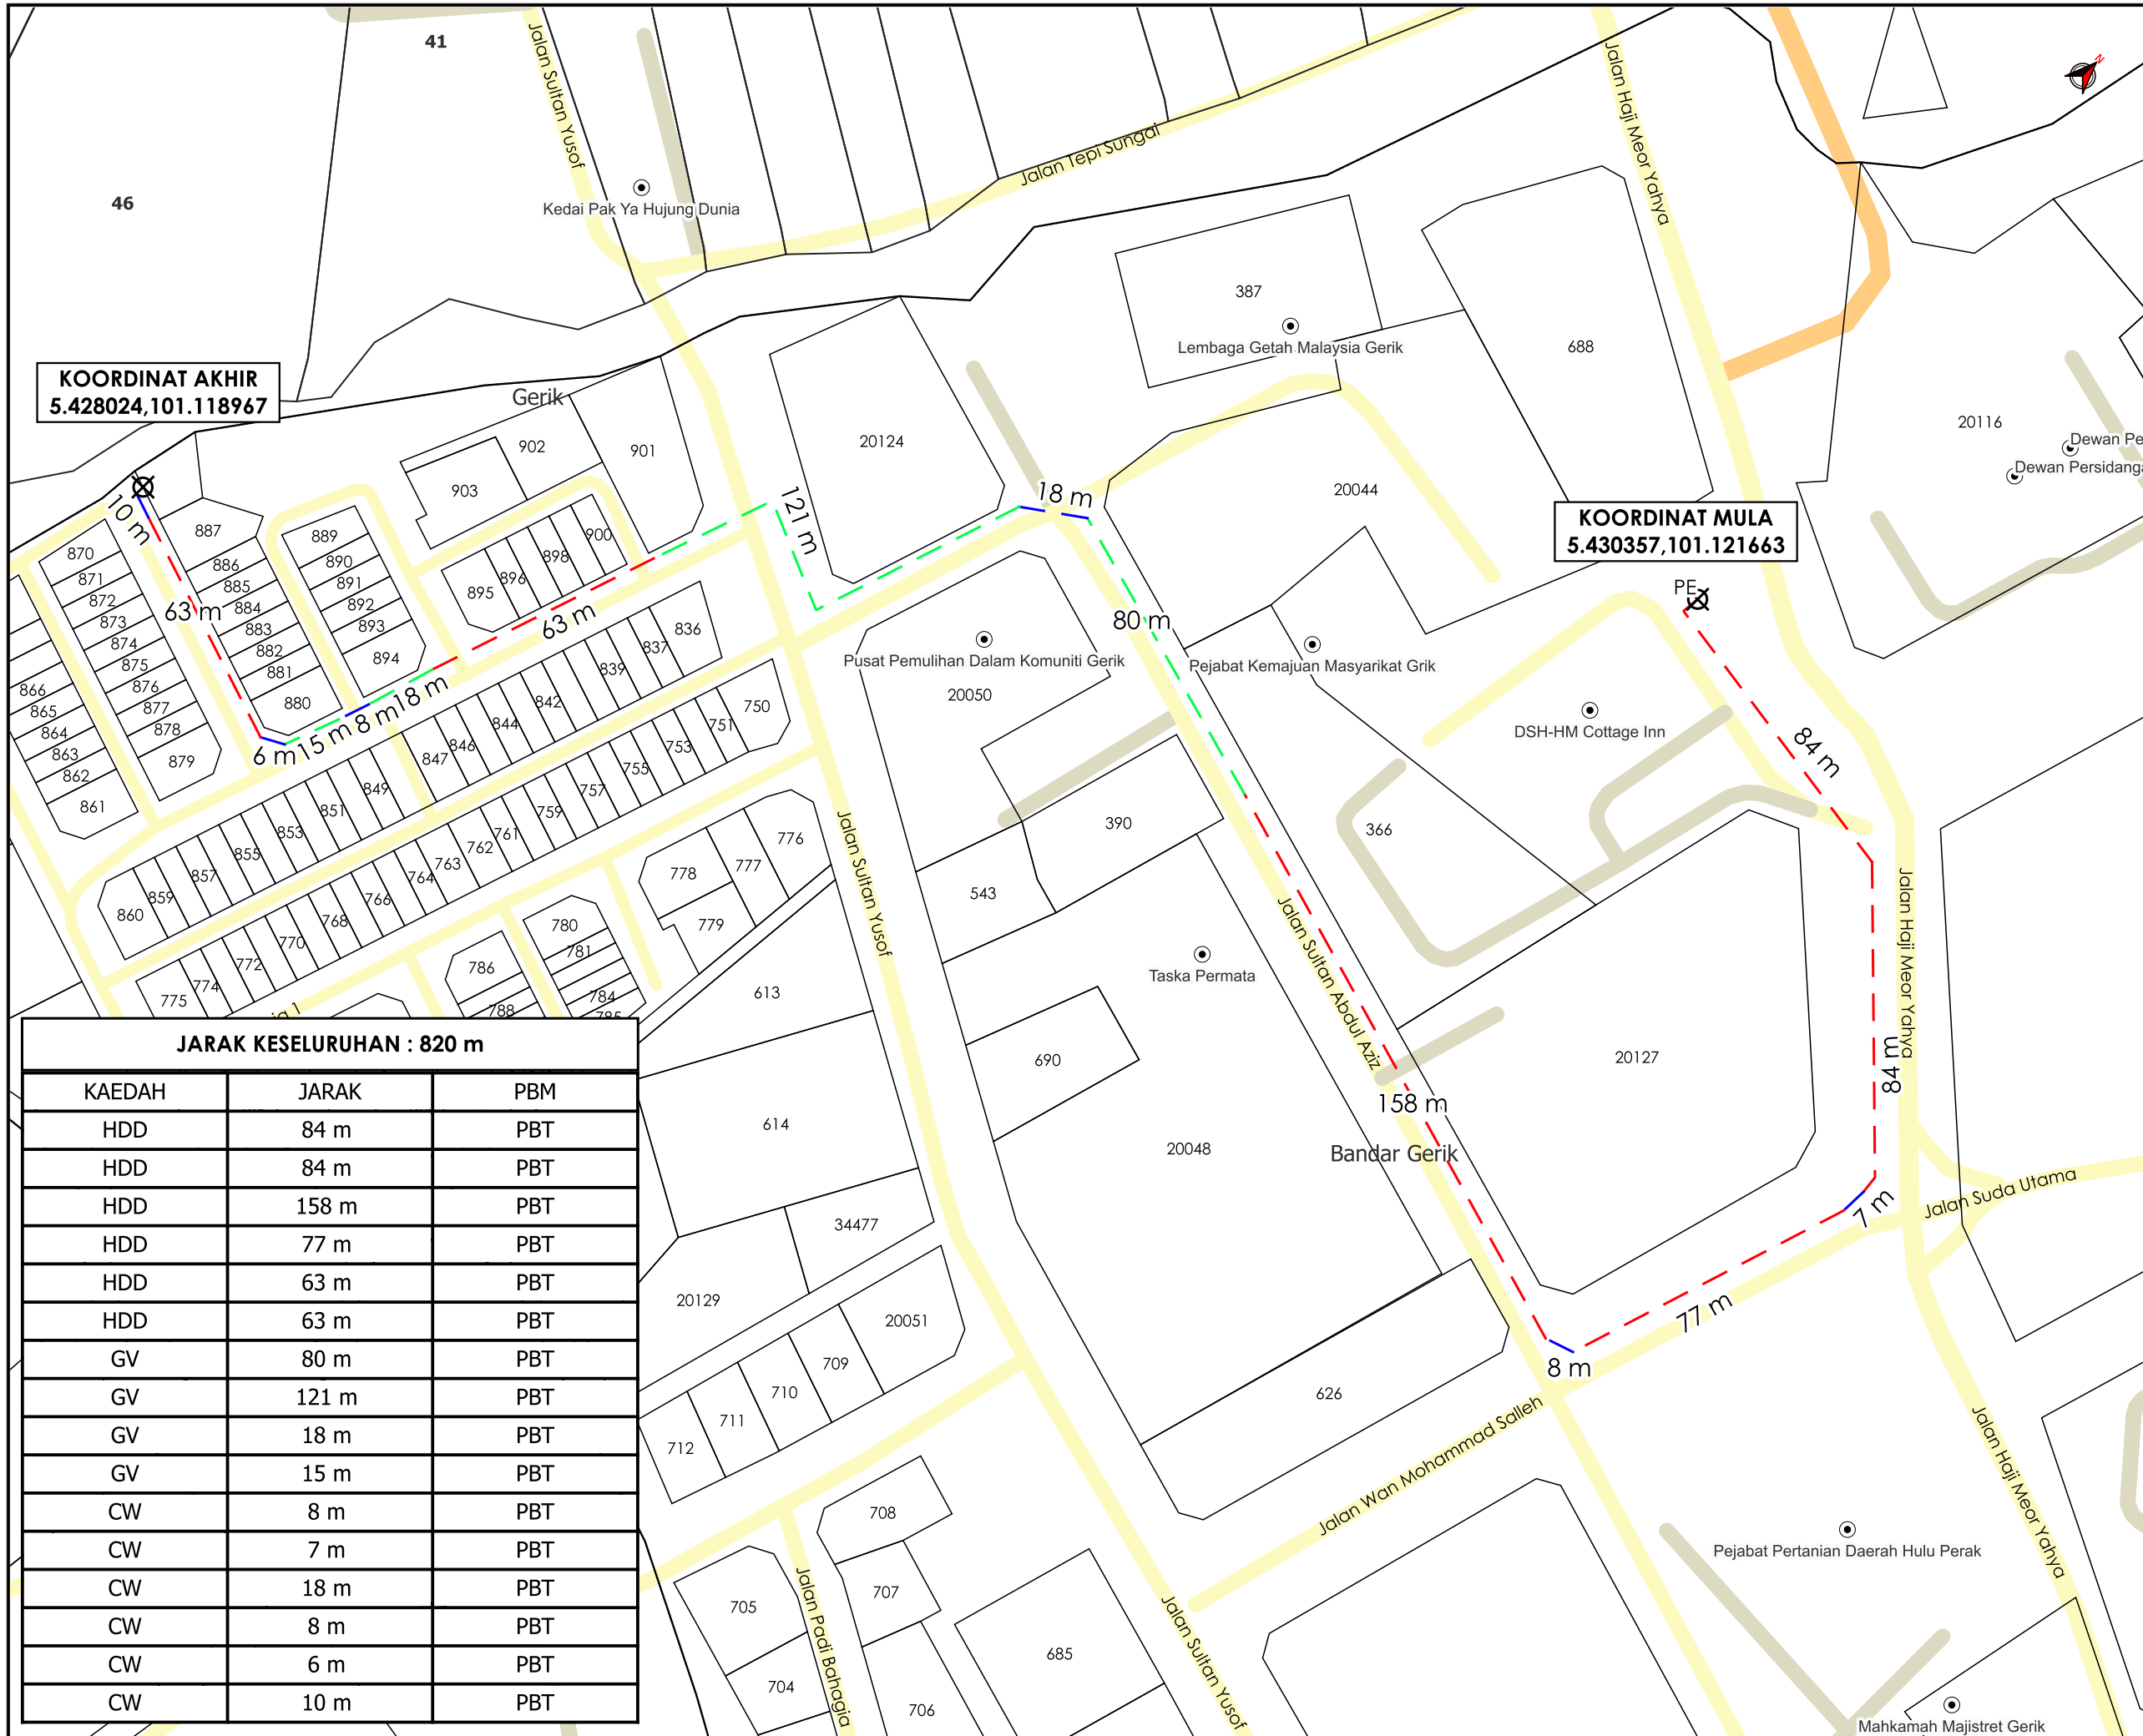

KOORDINAT AKHIR
5.428024,101.118967

KOORDINAT MULA
5.430357,101.121663

JARAK KESELURUHAN : 820 m

KAEDAH	JARAK	PBM
HDD	84 m	PBT
HDD	84 m	PBT
HDD	158 m	PBT
HDD	77 m	PBT
HDD	63 m	PBT
HDD	63 m	PBT
GV	80 m	PBT
GV	121 m	PBT
GV	18 m	PBT
GV	15 m	PBT
CW	8 m	PBT
CW	7 m	PBT
CW	18 m	PBT
CW	8 m	PBT
CW	6 m	PBT
CW	10 m	PBT