

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN




**TENAGA
NASIONAL**

**MSVT (D-TPG-S25-4546) MSVT MENUKAR KABEL TALIAN ATAS
VOLTAN TINGGI 11KV ABC BERSAIZ 70MMP KEPADA KABEL
BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE SG. KUNING KE PE
ULU MENGGUANG 1, TAIPING**

PELAN IZIN LALU

**NO FAIL RUJUKAN
KUDR/TNBS/A/05/25/0437**

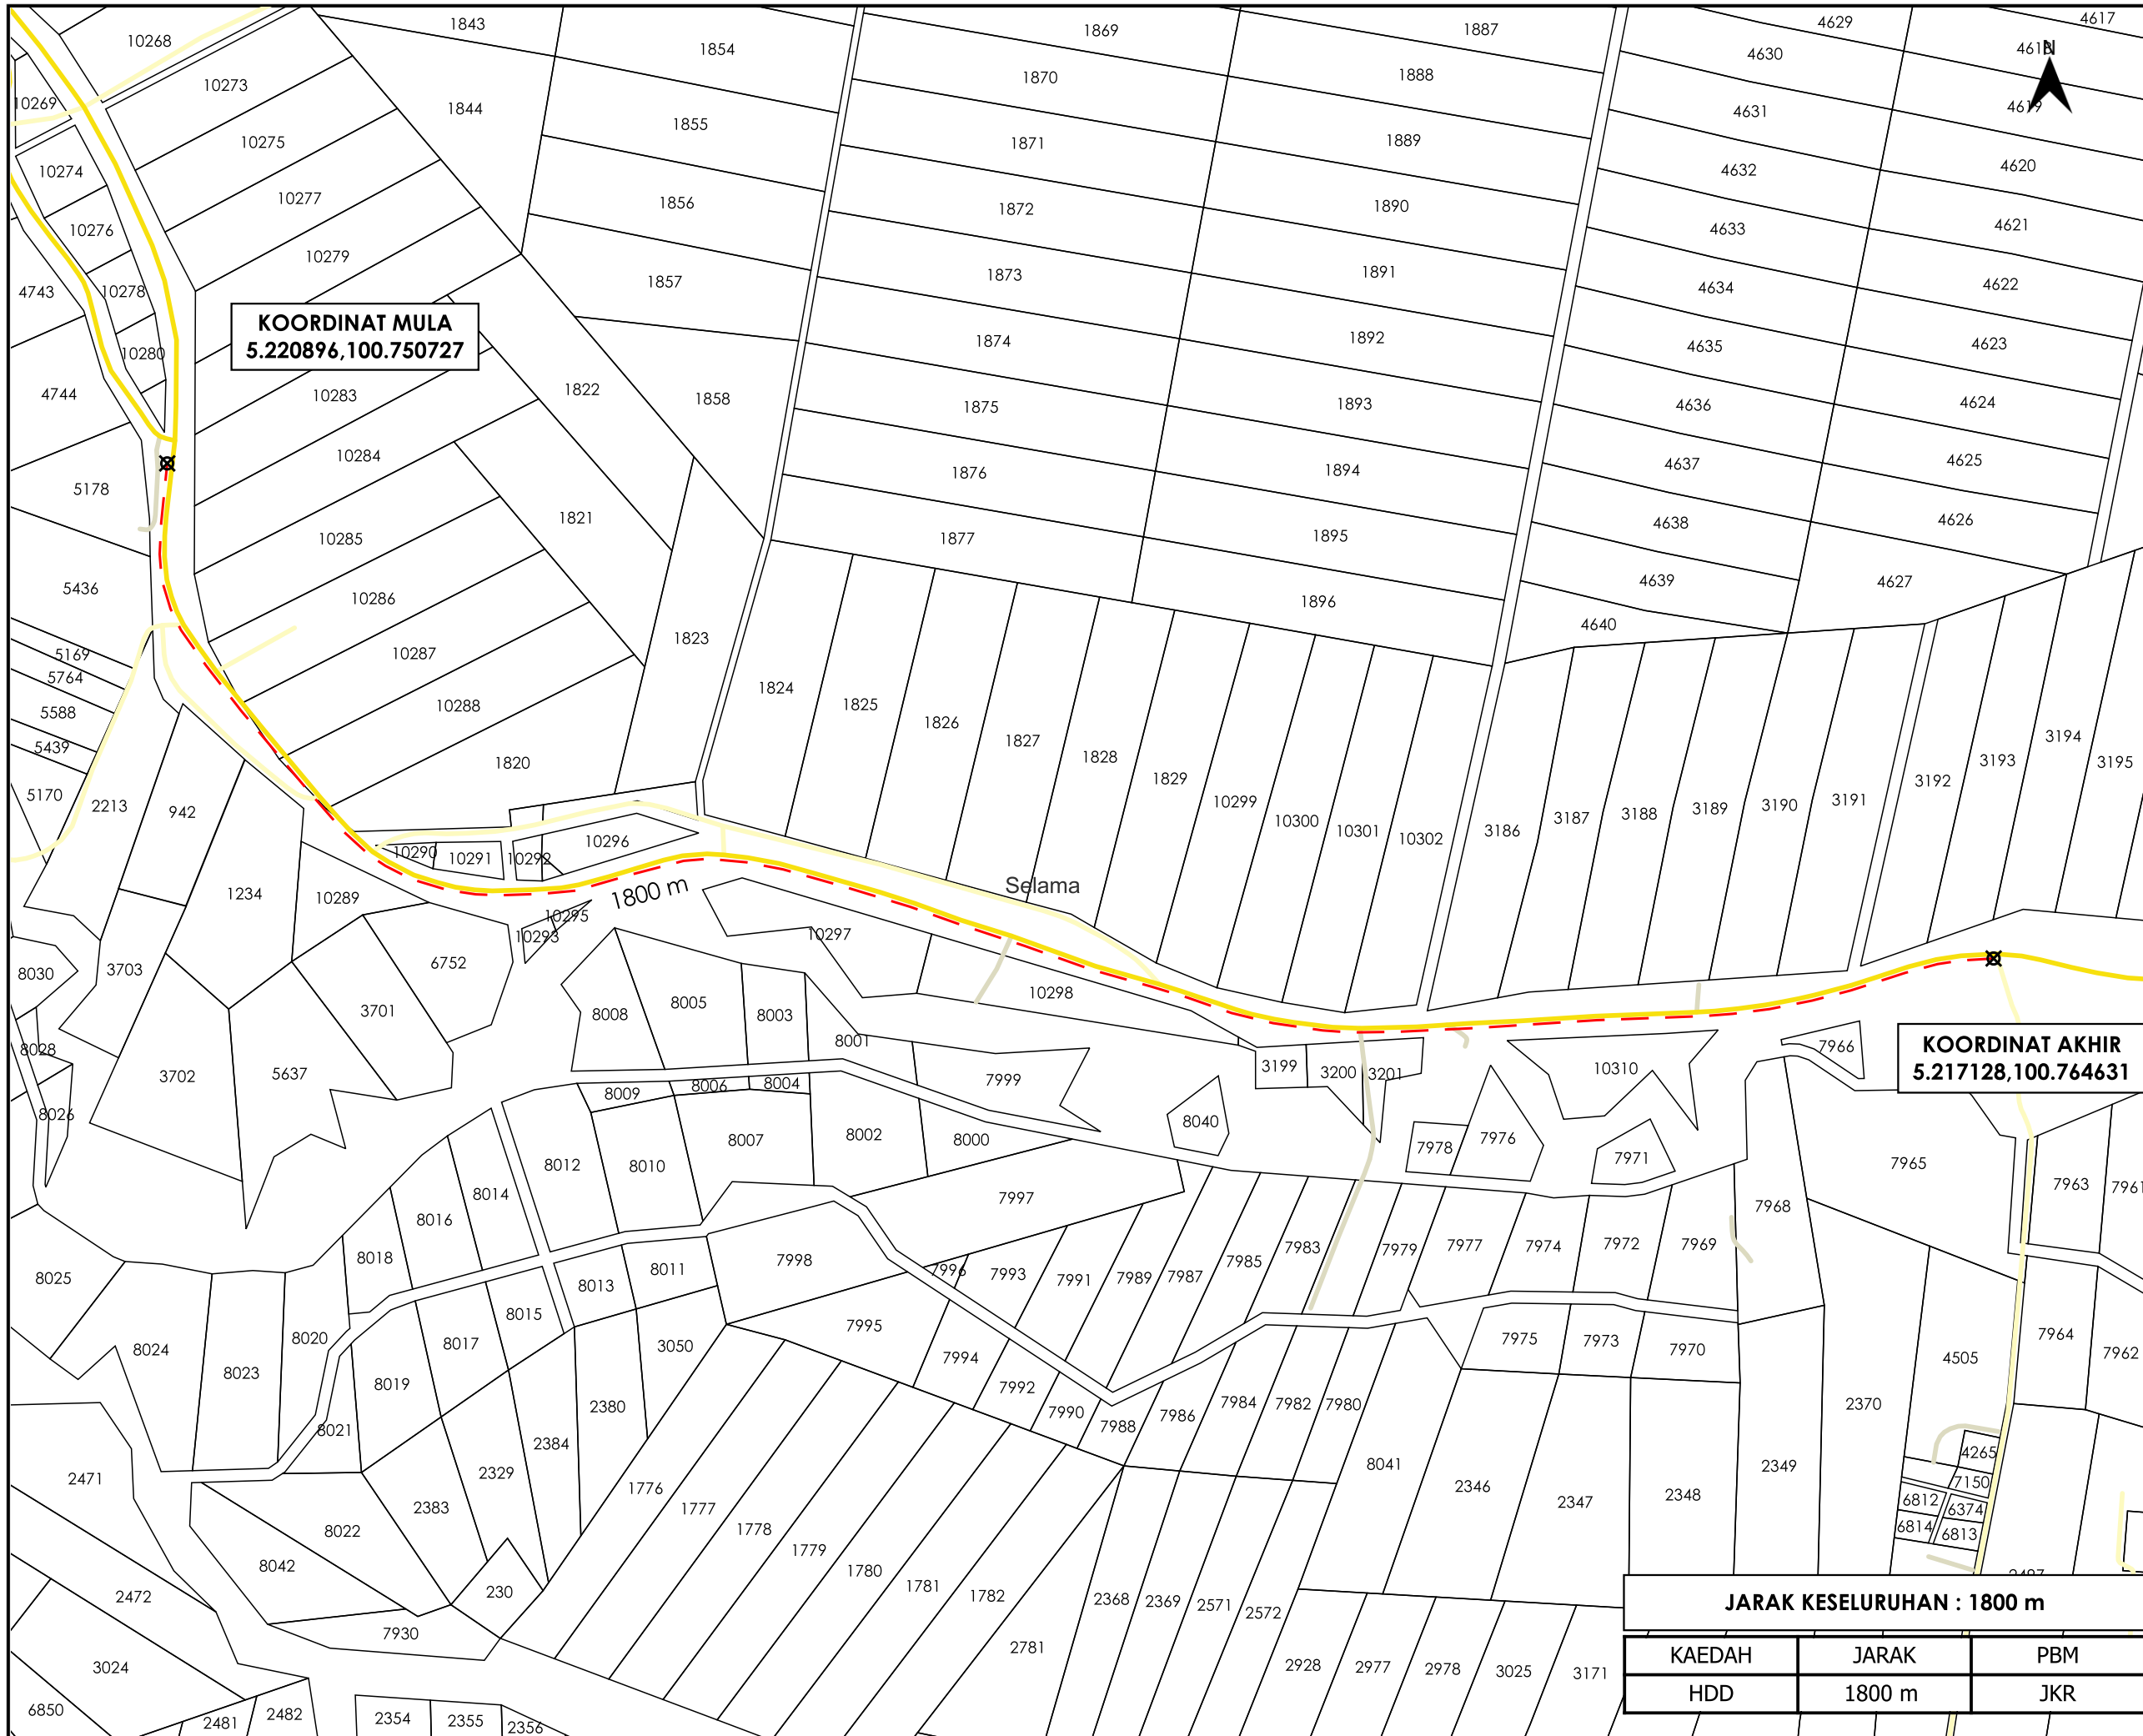

KOORDINAT MULA
5.220896,100.750727

KOORDINAT AKHIR
5.217128,100.764631

1800 m



TAJUK PERMOHONAN
MSVT (D-TPG-S25-4546) MSVT MENUKAR KABEL TALIAN ATAS VOLTAN TINGGI 11KV ABC BERSAIZ 70MMP KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE SG. KUNING KE PE ULU MENGUANG 1, TAIPING

- PETUNJUK**
- JALAN JKR
 - JALAN PBT
 - JALAN PERSENDIRIAN
 - - - HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING
 - X TITIK MULA AKHIR

PIHAK BERKUASA MELULUS
 JKR LARUT MATANG & SELAMA

PENYEDIA UTILITI
 TENAGA NASIONAL

JARAK KESELURUHAN : 1800 m

KAEDAH	JARAK	PBM
HDD	1800 m	JKR

JENIS PELAN	PELAN IZIN LALU
PELUKIS PELAN	NURUL ASHIKEEN
TARIKH DIKELUARKAN	2025-05-21
MUKA SURAT	1/1
NO FAIL RUJUKAN	PINDAAN
KUDR/TNBS/A/05/25/0437	00

*PENGUKURAN BERDASARKAN JARAK SATELIT