

**KORIDOR  
UTILITI**  
DARUL RIDZUAN



**TENAGA  
NASIONAL**

**MSVT MERENTANG KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI  
11KV 240MMP XLPE DARI PMU SG SIPUT KE S/S JLN FELDA  
LASAH SEPANJANG 500 METER**

**PELAN IZIN LALU**

**(PINDAAN)**

**NO FAIL RUJUKAN  
KUDR/TNBB/B/02/25/0139**



**TAJUK PERMOHONAN**  
 MSVT MERENTANG KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV 240MMP XLPE DARI PMU SG SIPUT KE S/S JLN FELDA LASAH SEPANJANG 500 METER

- PETUNJUK**
- JALAN JKR
  - JALAN PERSENDIRIAN
  - HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING
  - JALAN TIDAK TERLIBAT
  - TITIK MULA/AKHIR


**PIHAK BERKUASA MELULUS**

**JABATAN KERJA RAYA KUALA KANGSAR**

**PENYEDIA UTILITI**

**TENAGA NASIONAL**

JENIS PELAN	PELAN IZIN LALU
PELUKIS PELAN	NOR ALIA
TARIKH DIKELUARKAN	2025-03-13
MUKA SURAT	1/1
NO FAIL RUJUKAN	PINDAAN
KUDR/TNBB/B/02/25/0139	<b>01</b>

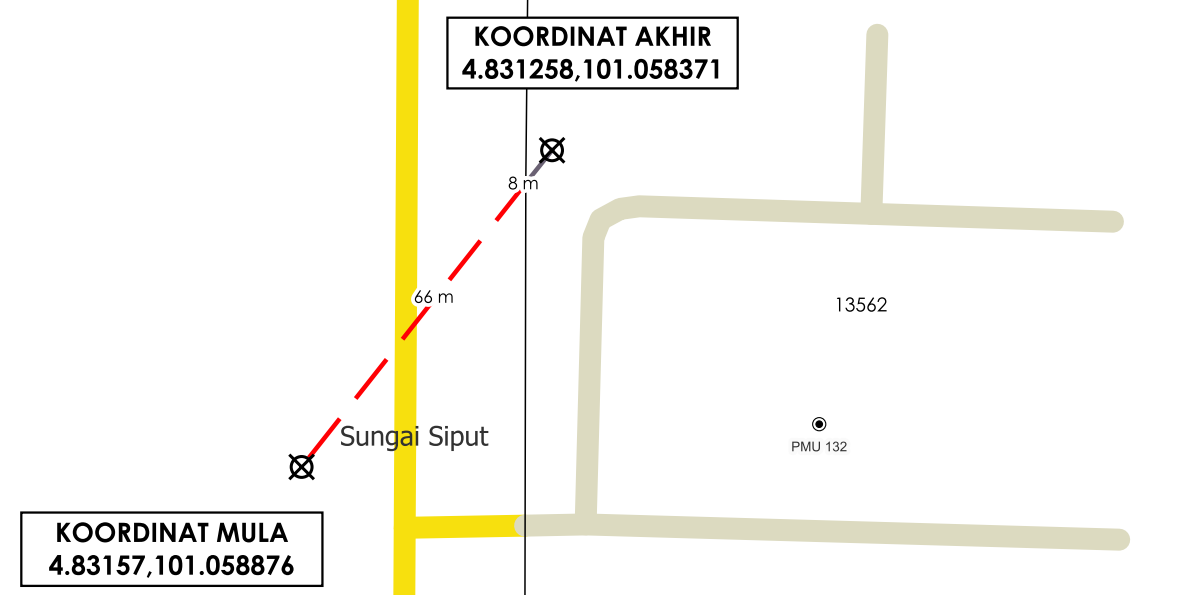

**JARAK KESELURUHAN : 66 m**

KAEDAH	JARAK	PBM
HDD	66 m	JKR
XL	8 m	PRIV