

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN




**TENAGA
NASIONAL**

**MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI
11KV BERSAIZ 70MMP KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE
3C 240MMP DARI PE PPD GERIK KE PE RUMAH REHAT
SEPANJANG 500M**

PELAN IZIN LALU

**NO FAIL RUJUKAN
KUDR/TNBS/A/02/25/0138**

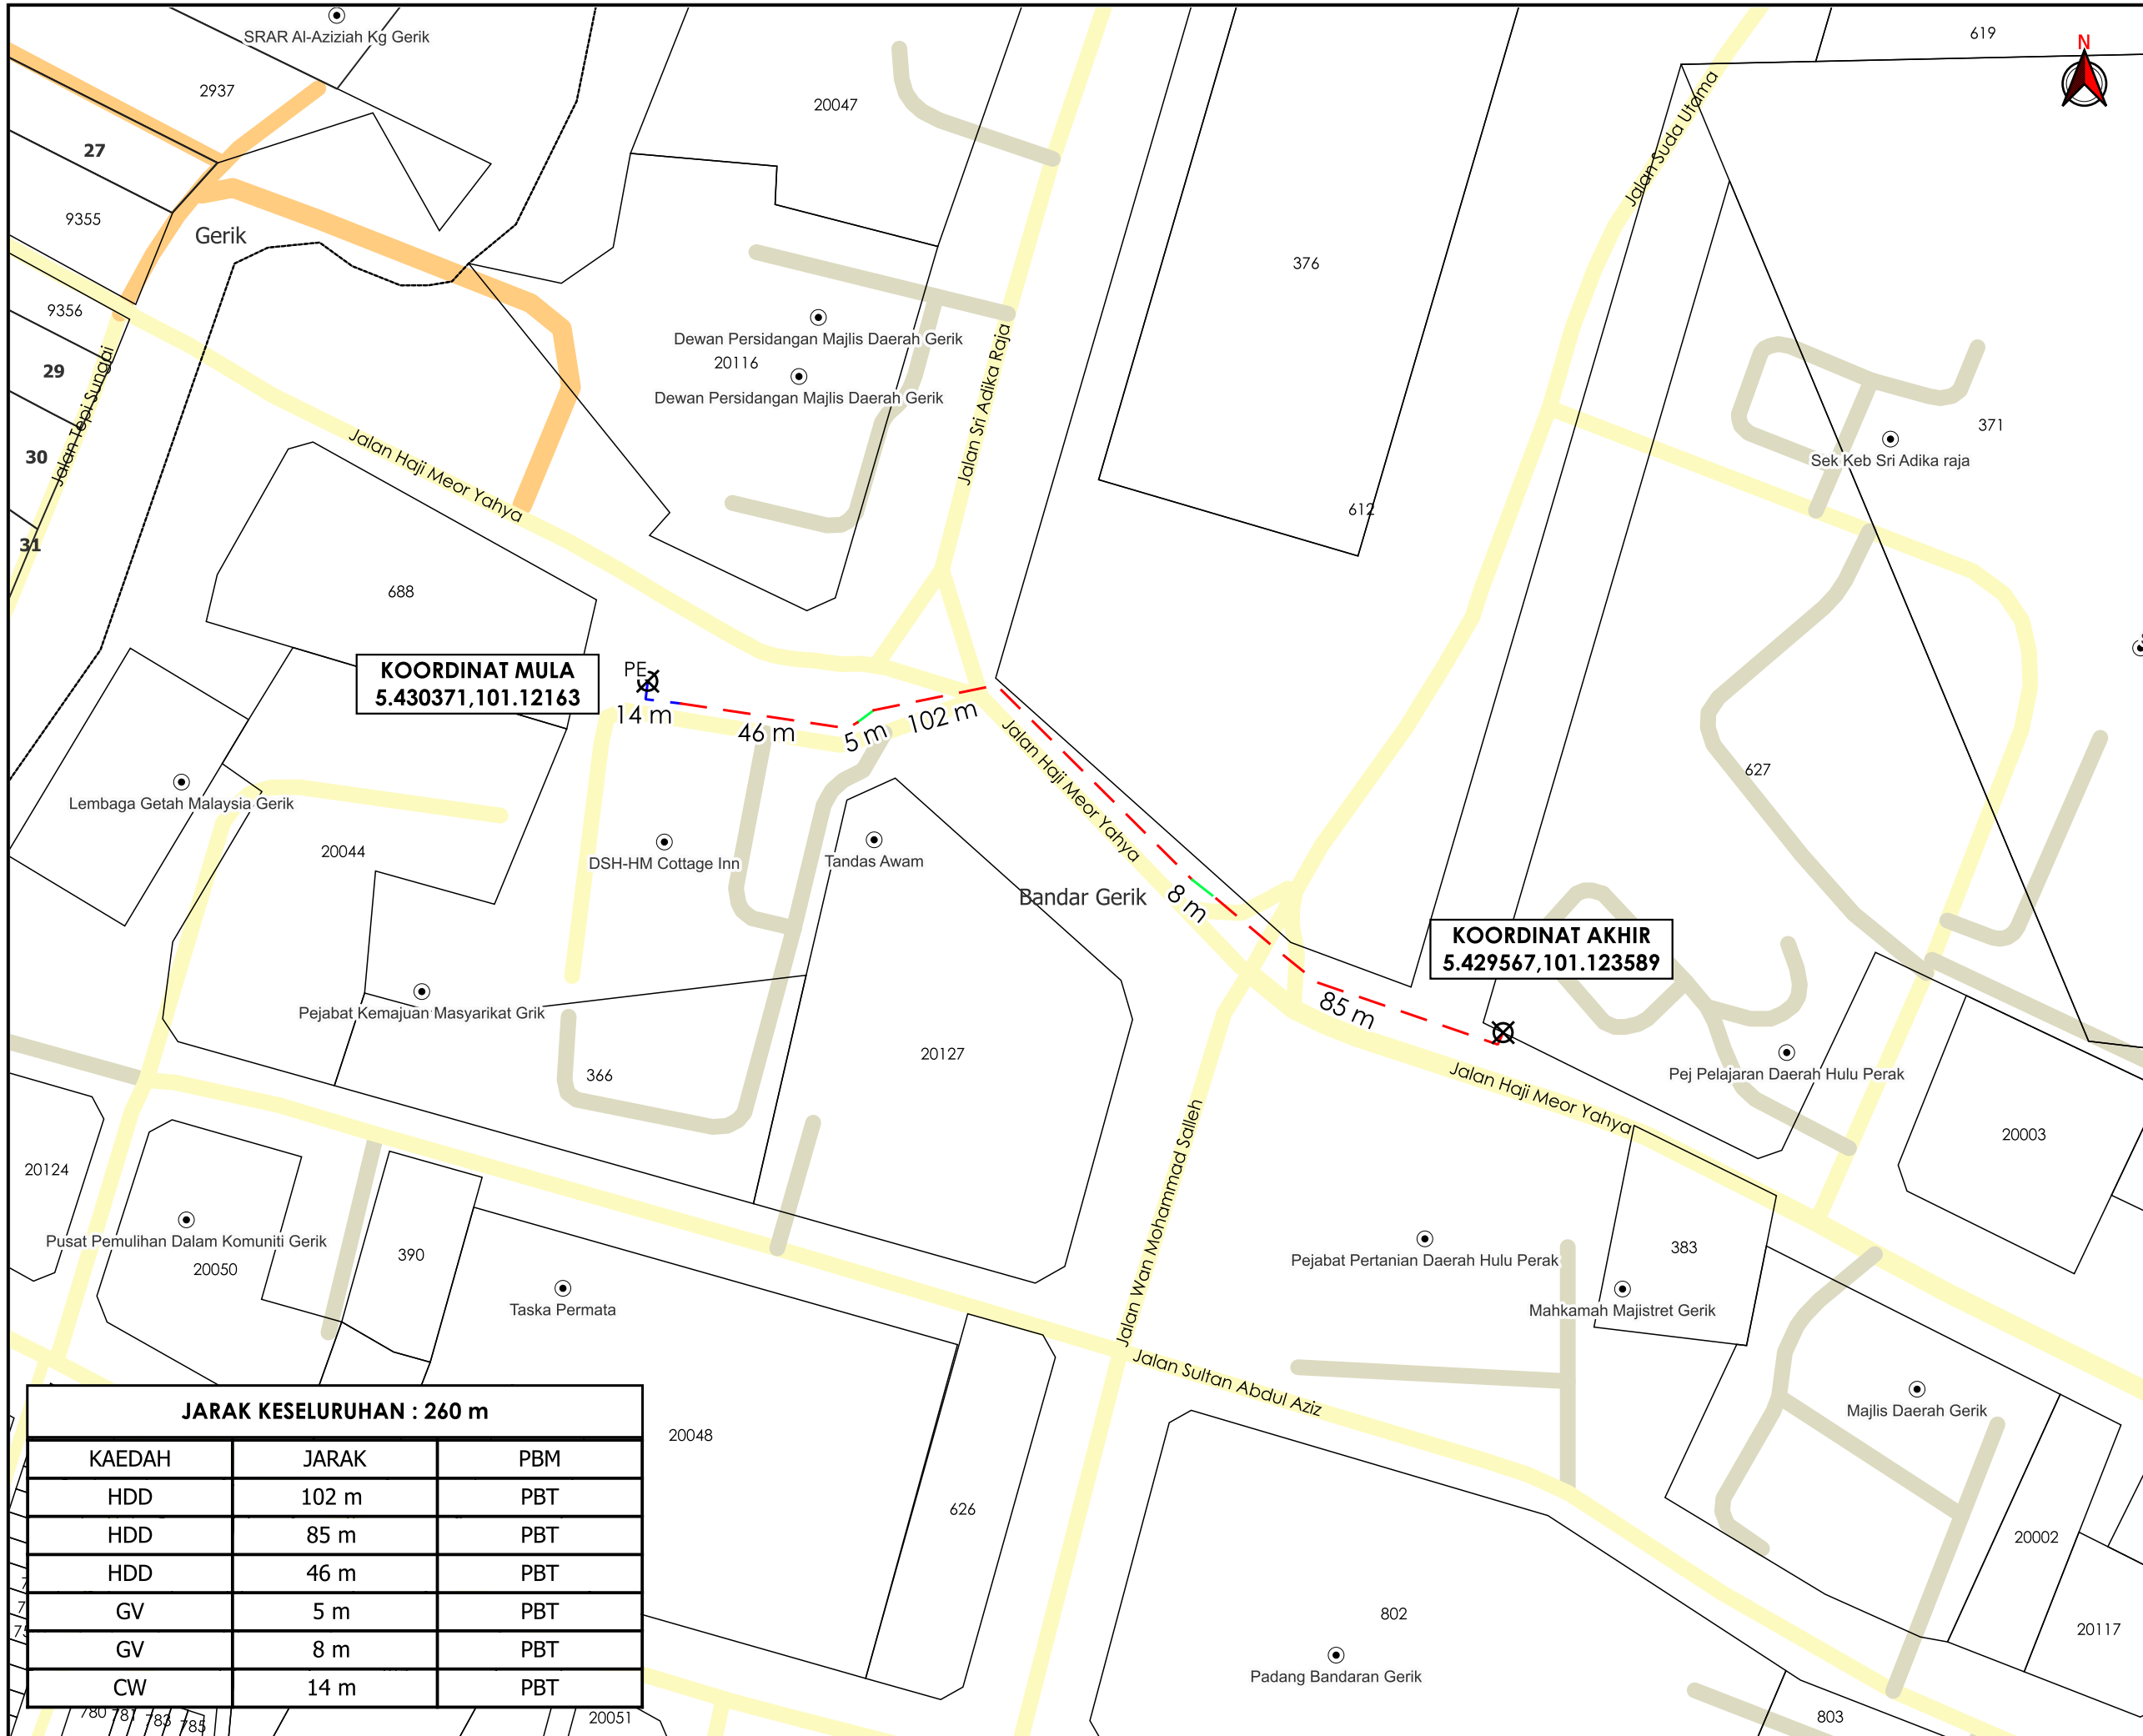

TAJUK PERMOHONAN
 MSVT MENUKAR KABEL BAWAH TANAH VOLTAN TINGGI 11KV BERSAIZ 70MMP KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE PPD GERIK KE PE RUMAH REHAT SEPANJANG 500M

- PETUNJUK**
- JALAN PBT
 - JALAN PERSENDIRIAN
 - JALAN PEJABAT DAERAH
 - CARRIAGE WAY
 - GRASS VERGE
 - - - HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING
 - TITIK MULA/AKHIR

PIHAK BERKUASA MELULUS
MAJLIS DAERAH GERIK

PENYEDIA UTILITI
TENAGA NASIONAL

JENIS PELAN	PELAN IZIN LALU
PELUKIS PELAN	NOR ALIA
TARIKH DIKELUARKAN	2025-02-06
MUKA SURAT	1/1
NO FAIL RUJUKAN	PINDAAN
KUDR/TNBS/A/02/25/0138	00

JARAK KESELURUHAN : 260 m

KAEDAH	JARAK	PBM
HDD	102 m	PBT
HDD	85 m	PBT
HDD	46 m	PBT
GV	5 m	PBT
GV	8 m	PBT
CW	14 m	PBT



BORANG ULASAN PELAN IZIN LALU

NO FAIL	KUDR/TNBS/A/02/25/0138
DAERAH	HULU PERAK
PENYEDIA UTILITI	TNB
PENYEDIA PELAN	NOR ALIA
TARIKH PELAN	06/02/2025

ULASAN PELAN :

BIL	ULASAN
1.	UNTUK MAKUM PERMOHONAN INI BERTINDIH DENGAN (KUDR/TNBS/A/02/25/0137)
2.	