

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN




**TENAGA
NASIONAL**

**MSVT (D-TPG-S25-4548) MSVT MENUKAR KABEL TALIAN ATAS
VOLTAN TINGGI 11KV ABC BERSAIZ 70MMP KEPADA KABEL
BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE ULU MENGGUANG
3 KE PE LATA TEBING TINGGI, TAIPING SEPANJANG.**


PELAN IZIN LALU

**NO FAIL RUJUKAN
KUDR/TNBS/A/05/25/0438**

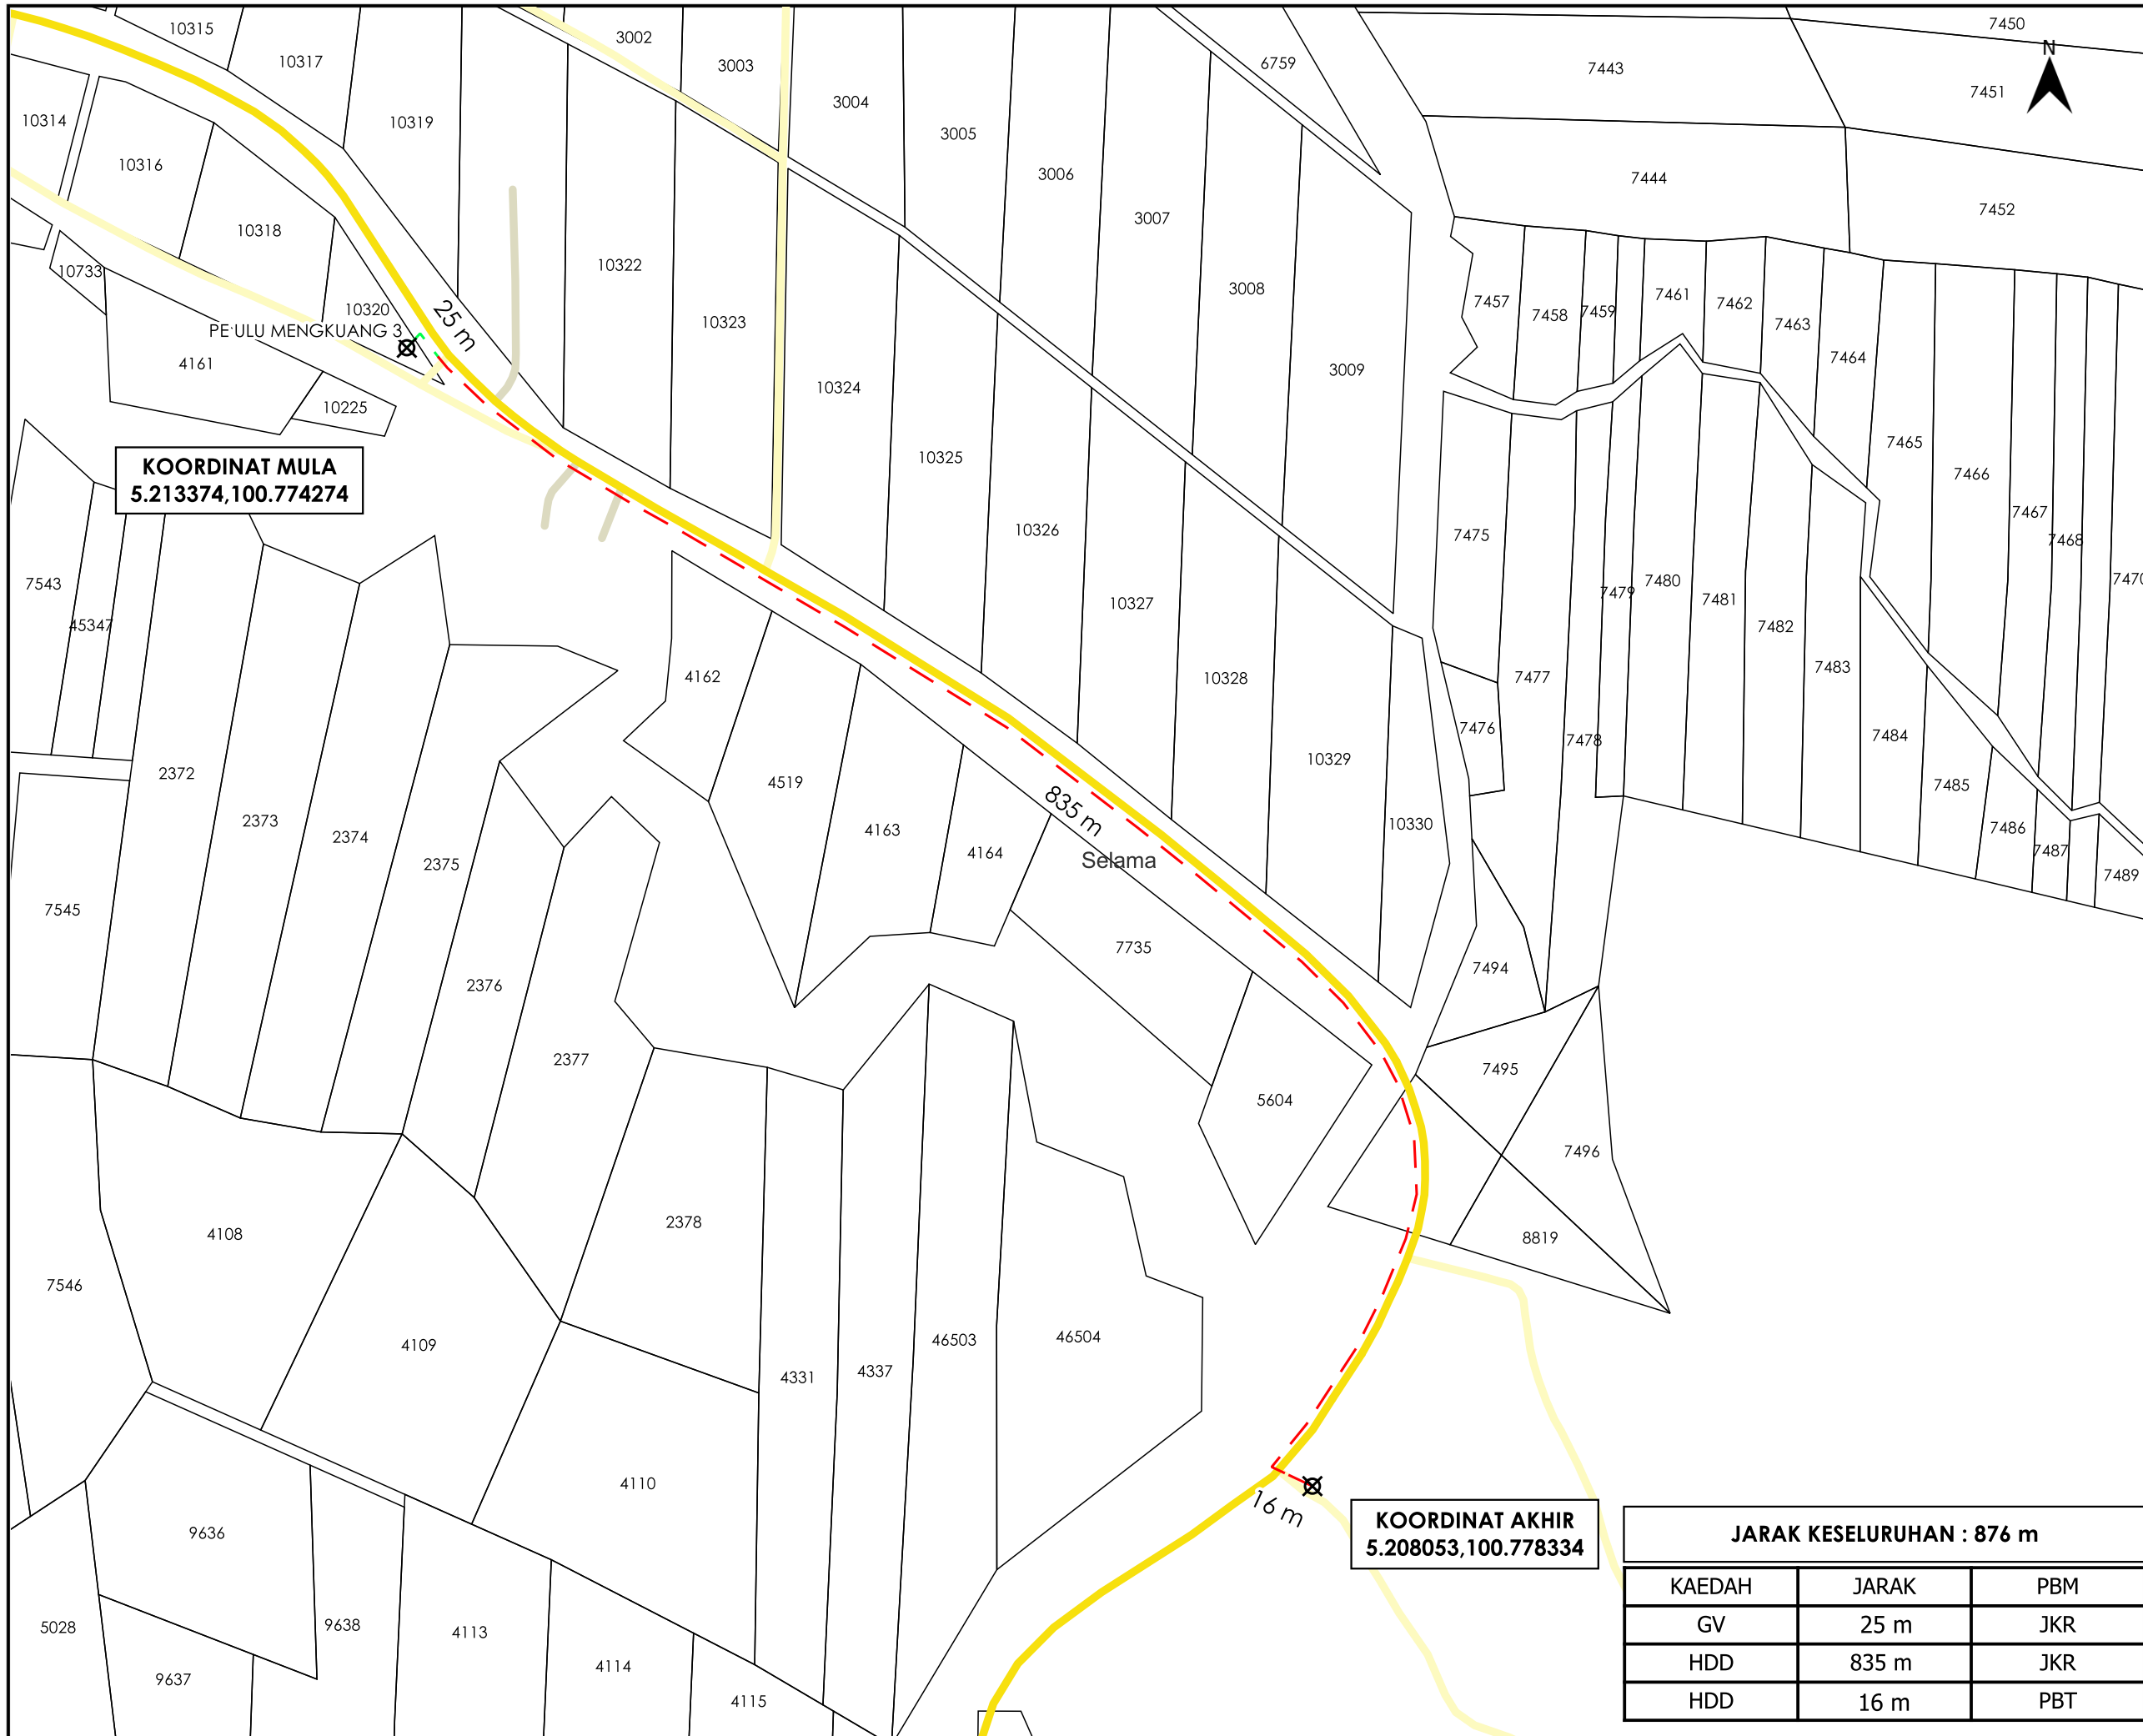

KOORDINAT MULA
5.213374,100.774274

KOORDINAT AKHIR
5.208053,100.778334

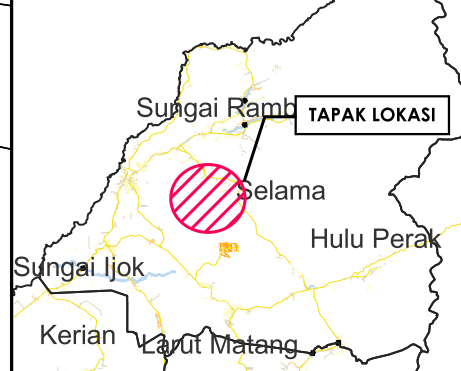

TAJUK PERMOHONAN
MSVT (D-TPG-S25-4548) MSVT MENUKAR KABEL TALIAN ATAS VOLTAN TINGGI 11KV ABC BERSAIZ 70MMP KEPADA KABEL BAWAH TANAH XLPE 3C 240MMP DARI PE ULU MENGKUANG 3 KE PE LATA TEBING TINGGI, TAIPING SEPANJANG.

- PETUNJUK**
- JALAN JKR
 - JALAN PBT
 - JALAN PERSENDIRIAN
 - GRASS VERGE
 - - - HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILLING
 - TITIK MULA AKHIR

PIHAK BERKUASA MELULUS

	JKR LARUT MATANG & SELAMA
	MAJLIS DAERAH SELAMA

PENYEDIA UTILITI

JARAK KESELURUHAN : 876 m

KAEDAH	JARAK	PBM
GV	25 m	JKR
HDD	835 m	JKR
HDD	16 m	PBT

JENIS PELAN	PELAN IZIN LALU
PELUKIS PELAN	NURUL ASHIKEEN
TARIKH DIKELUARKAN	2025-05-20
MUKA SURAT	1/1
NO FAIL RUJUKAN	PINDAAN
KUDR/TNBS/A/05/25/0438	00

*PENGUKURAN BERDASARKAN JARAK SATELIT