

TAJUK PROJEK:

PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG UNTUK MELAKSANAKAN KERJA-KERJA PENGALIHAN TIANG ELEKTRIK DI BAWAH [SEKSYEN 21(1), AKTA 172] BAGI TUJUAN PEMBANGUNAN TAMAN REKREASI DI ATAS SEBAHAGIAN PT 284761 (HSD 94039) UNTUK PERBADANAN ASET KERETA API

LAPORAN LAWATAN TAPAK AWALAN

**KORIDOR
UTILITI**
DARUL RIDZUAN



NO. RUJUKAN FAIL:	KUDR/TNBB/B/06/26/0261
TARIKH LAWATAN:	08 JULAI 2026
DISEDIAKAN OLEH:	MUHAMAD FIRDAUS BIN APRISUL

LOKASI PROJEK (GOOGLE MAPS):-

Koordinat Mula: **4.597961,101.070598**

Koordinat Akhir: **4.599255,101.070408**




Jumlah Jarak : 284 meter

RINGKASAN LALUAN :-

No.	Nama Laluan	Pihak Berkuasa	Jarak (m)
1.	JALAN TUN ABDUL RAZAK	MBI	284
2.			
3.			
4.			
5.			
Jumlah Jarak:			284 m

RINGKASAN LAPORAN :-

Kaedah Cadangan		Jarak, m	Kedalaman, m	Unit	
Horizontal Directional Drilling (HDD)		35	4	Meter	
Open Cut Trenching (Carriage Way)				Meter	
Open Cut Trenching (Grass Verge Way)				Meter	
Penanaman Tiang (OH)		249	1.5	Meter	
Jumlah Jarak:			284	Meter	
Bilangan Pit/ Manhole			Kuantiti	Unit	
Cadangan Manhole (Telekomunikasi)				Nos	
Cadangan Pit HDD			4	Nos	
Cadangan Manhole				Nos	
Cadangan Tiang			4	Nos	
Cadangan Saiz Penggalian (Kawasan Open Cut)		Panjang, m	Lebar, m	Kedalaman, m	Unit, m ³
Carriage Way Open Cut Trenching					
Grass Verge Open Cut					
Cadangan Manhole HDD					
Cadangan Pit HDD		2	1	1.5	3
Cadangan Detail Manhole		Jenis		Nos	
Manhole					
Kelulusan Majlis Tempatan & Pihak Berkuasa		Pihak Berkuasa		Jarak	Unit, m
Jabatan Kerja Raya (JKR)					
Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)		MAJLIS BANDARAYA IPOH		284	Meter
Pejabat Daerah (PD)					
Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)					
Lain-Lain / Tanah Persendirian					
Nota Tambahan: -					
1. Lawatan tapak pada 08.07.2026 mendapati permohonan pengorekan melibatkan kerja-kerja pengalihan Tiang lama serta kerja korekan jarak sepanjang 32-meter menggunakan kaedah Horizontal Directional Drilling (HDD) dan sepanjang 249-meter menggunakan kaedah Penanaman Tiang (OH). 2. Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM) dan Pelan Kawalan Trafik (TCP) diperlukan bagi syarat-syarat kelulusan permit. 3. Secara keseluruhan, Pihak Berkuasa Melulus akan memberikan kebenaran setelah menyemak kesesuaian utiliti berdasarkan Pelan Infrastruktur Utiliti (UDM).					

<u>Disediakan:</u>	<u>Disemak:</u>
	
Nama: Muhamad Firdaus Bin Aprisul Jawatan: Penolong Pegawai Koridor Daerah Tarikh: 24/07/2026	Nama: Muhammad Syahir Bin Amran Jawatan: Pengurus Operasi Tarikh: 27/07/2026

GAMBAR DI TAPAK PROJEK:-



LOKASI KOORDINAT MULA KERJA HDD DI JALAN TUN ABDUL RAZAK



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DAN PENANAMAN TIANG DI JALAN TUN ABDUL RAZAK




LOKASI KERJA PENANAMAN TIANG DI JALAN TUN ABDUL RAZAK



LOKASI KERJA PENANAMAN TIANG DI JALAN TUN ABDUL RAZAK



LOKASI KERJA KOREKAN HDD DAN PENANAMAN TIANG DI JALAN TUN ABDUL RAZAK

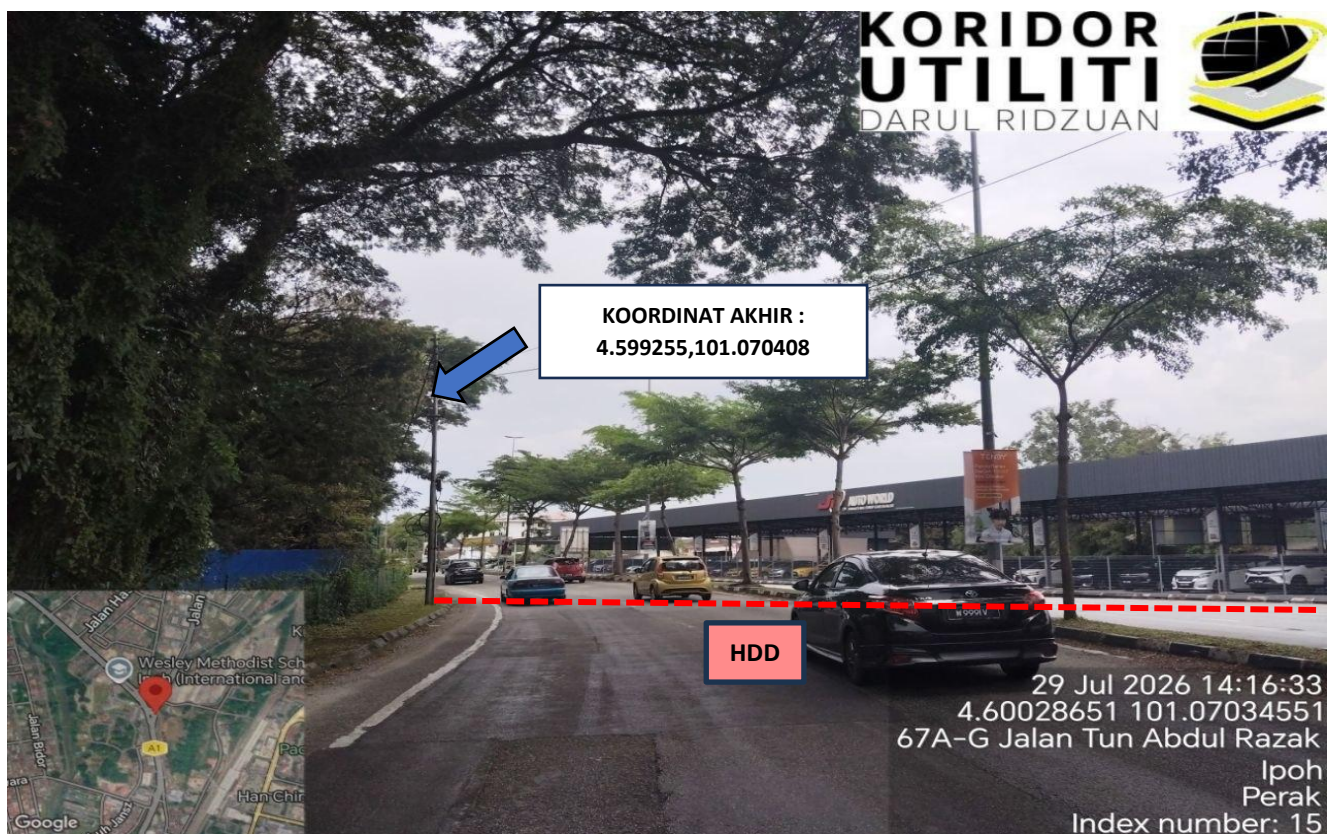

LOKASI KERJA KOREKAN HDD DI JALAN TUN ABDUL RAZAK



LOKASI KERJA PENGALIHAN TIANG DI JALAN TUN ABDUL RAZAK



LOKASI KERJA PENGALIHAN TIANG DI JALAN TUN ABDUL RAZAK